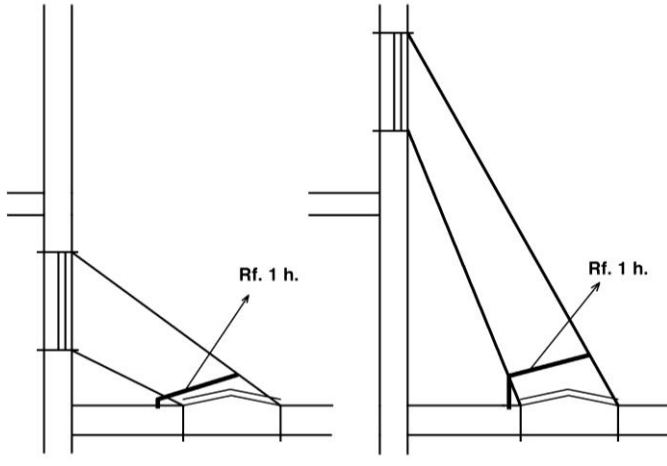


BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
0 ALGEMEEN.		
0.1 Doel.		
Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage gebouwen (LG) moeten voldoen om:	Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van middelhoge (MG) gebouwen moeten voldoen om:	Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van hoge (HG) gebouwen moeten voldoen om:
a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen; b) de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; c) preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.		
0.2 Toepassingsgebied.		
0.2.1 Deze bijlage is van toepassing op de volgende op te richten gebouwen en de volgende uitbreidingen van bestaande gebouwen, waarvoor de aanvraag voor de bouw wordt ingediend na 31 december 1997 en voor 1 december 2012:		
1. de lage gebouwen;	1. de middelhoge gebouwen;	1. de hoge gebouwen;
2. de uitbreidingen van gebouwen die na realisatie een laag gebouw zijn;	2. de uitbreidingen van gebouwen die na realisatie een middelhoog gebouw zijn;	2. de uitbreidingen van gebouwen die na realisatie een hoog gebouw zijn;
3. de lokalen of delen van lage gebouwen waarin een industriële activiteit plaatsvindt en waarvan de totale oppervlakte kleiner is dan of gelijk is aan 500 m ² , onder de volgende voorwaarden:	3. de lokalen of delen van middelhoge gebouwen waarin een industriële activiteit plaatsvindt en waarvan de totale oppervlakte kleiner is dan of gelijk is aan 500 m ² , onder de volgende voorwaarden:	3. de lokalen of delen van hoge gebouwen waarin een industriële activiteit plaatsvindt en waarvan de totale oppervlakte kleiner is dan of gelijk is aan 500 m ² , onder de volgende voorwaarden:
<ul style="list-style-type: none"> - in het gebouw hoofdzakelijk niet-industriële activiteiten plaats vinden en de totale oppervlakte van de lokalen met industriële activiteit kleiner is dan de overblijvende oppervlakte van het gebouw; - de industriële activiteiten in deze lokalen de niet-industriële activiteiten in hetzelfde compartiment ondersteunen; - er geen lokalen met nachtbezetting zijn in het compartiment waarin er industriële activiteiten plaatsvinden. 		
	4. de hoge gebouwen, en de uitbreidingen van gebouwen die na realisatie een hoog gebouw zijn, waarvan de bovenste twee bouwlagen een of meerdere duplexappartementen hebben onder de volgende voorwaarden:	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
	<ul style="list-style-type: none"> - de onderliggende bouwlaag van elk duplexappartement is gelegen op een hoogte kleiner dan of gelijk aan 25 m; deze hoogte wordt op dezelfde wijze bepaald als de hoogte van een gebouw zoals beschreven in punt 1.2.1 van bijlage 1; - de hoogste bouwlaag van het gebouw bevat uitsluitend de bovenste bouwlaag van deze duplexappartementen en technische lokalen; - de totale oppervlakte van elk duplexappartement kleiner is dan of gelijk is aan 300 m²; - elke bouwlaag van een duplexappartement beschikt over een rechtstreekse verbinding met een trappenhuis dat deze bouwlagen met evacuatie niveau verbindt. Deze verbinding voldoet aan punt 4.2.2.3; het laatste lid van punt 4.2.2.3 geldt echter niet voor deze duplexappartementen; - de onderste bouwlaag van elk duplexappartement beschikt over een gevelopening die of een terras dat toegankelijk is voor de brandweer zoals voorzien in het punt 2.2.1. 	
0.2.2 Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze bijlage zijn echter:		
1. de industriegebouwen;		
2. de gebouwen bestaande uit maximaal twee bouwlagen en met een totale oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100 m ² ;		
3. de eengezinswoningen.	2. de eengezinswoningen.	
		2. de gebouwen bedoeld in punt 4 van het punt 0.2.1 van bijlage 3.
0.3 Terminologie - zie bijlage 1.		
0.4 Reactie bij brand van de materialen - zie bijlage 5.		
	0.5 Platen <i>[De platen zijn opgenomen bij de betreffende tekst]</i>	
	0.5.1 Plaat I - Gevels	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
	0.5.2 Plaat II - Gevels 0.5.3 Plaat III - Daken van de aangrenzende constructies 0.5.4 Plaat IV - Daken	
1 INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN.		
De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer, volgens de volgende leidraad:		
[1.1 Bereikbaarheid en opstel mogelijkheden brandweer]		
1.1 Voor de gebouwen met één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer ten minste tot op 60 m van een gevel van het gebouw kunnen naderen. Voor de gebouwen met meer dan één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer ten minste in één punt een gevel kunnen bereiken die op herkenbare plaatsen toegang geeft tot iedere bouwlaag.	1.1 het gebouw is voortdurend bereikbaar voor autovoertuigen.	
Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een opstelplaats: <ul style="list-style-type: none"> - ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg; - ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en die de volgende karakteristieken vertoont: <ul style="list-style-type: none"> - minimale vrije breedte: 4 m; 		
	zij bedraagt 8 m indien de toegangsweg doodloopt;	
<ul style="list-style-type: none"> - minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant; - minimale vrije hoogte: 4 m; - maximale helling: 6%; - draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13t er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen. Voor de kunstwerken welke zich op de toegangswegen bevinden, richt men zich naar NBN B 03-101.		
	<ul style="list-style-type: none"> - mogelijkheid tegelijkertijd 3 autovoertuigen van 15 t te dragen; - de afstand vanaf de rand van de weg tot aan het vlak van de gevel bedraagt tussen 4 m en 10 m. 	
	Geparkeerde voertuigen mogen de doorgang en de opstelling van de voertuigen van de brandweer op deze toegangswegen niet verhinderen.	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN	
	Op ten minste één van deze toegangswegen moeten het materieel en de voertuigen van de brandweer kunnen rijden, stilstaan en werken.		
	[1.2 Toegankelijkheid gevels voor de brandweer]		
	1.2 Ten minste één van de lange gevels moet langs een weg lopen die toegankelijk is voor de voertuigen van de brandweer en indien de lange gevel geen hoofdingang bevat, dan moet de weg bovendien langs een gevel waarin wel zulke ingang zit, lopen.		
	De afstand van de rand van deze weg tot aan het vlak van de gevel dient, bij voorkeur, tussen 4 m en 10 m te bedragen. Zo niet, kunnen de gevelopeningen als niet bereikbaar voor de laddervoertuigen van de brandweer beschouwd worden (zie 2.2.1).	De afstand van de rand van deze weg tot aan het vlak van de gevel dient tussen 4 m en 10 m te bedragen.	
		De af te leggen afstand vanaf de hierboven bepaalde wegen tot aan de liften met een inrichting voor prioritaire oproep (zie 6.1.5), mag niet meer dan 30 m bedragen.	
	<p>Indien een sokkel één of meer gebouwen draagt, is één van de volgende twee bepalingen van toepassing :</p> <ul style="list-style-type: none"> - het platform van de sokkel is toegankelijk voor de voertuigen van de brandweer, met inachtneming van de voorschriften van 1.1 maar met uitzondering van de helling van de oprit die 12 % mag bedragen; - ten minste één van de gevels van elk gebouw is toegankelijk via een weg voor gewoon verkeer in open lucht of in een tunnel die om de 25 m een openluchtsegment bevat van ten minste 15 m x 7 m. 		
[1.2/1.3 Bijgebouwen enz.]			
1.2/1.3 Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de gebruikers, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.			
	Indien de beglaasde gevels van het gebouw uitgeven boven bouwdelen die al dan niet deel uitmaken van dit gebouw, dan moeten de daken van deze constructies:		
	- een Rf 1 h hebben over een minimale horizontale afstand van 5 m vanaf deze gevels;	- een Rf 2 h hebben over een minimale horizontale afstand van 5 m vanaf deze gevels;	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
	<p>- en over deze afstand komen geen lichtkoepels, luchtverversers, rookuitlaten en openingen voor, tenzij</p>	
	 <p>- die openingen gescheiden zijn van de openingen in de gevels door een bouwelement Rf 1h (plaat III);</p>	
	<p>- of de totale oppervlakte van de openingen niet groter is dan 100 cm².</p>	
	<p>Zo deze daken niet die kenmerken bezitten, dan mag de gevel van het MG dat er boven uitsteekt niet beglaasd zijn.</p>	<p>Zo deze daken niet die kenmerken bezitten, dan mag de gevel van het HG dat er boven uitsteekt niet beglaasd zijn.</p>
<p>[1.3]1.4 Horizontale afstand tussen gebouwen</p>		
<p>1.3 De horizontale afstand, vrij van elk brandbaar element en gelegen tussen een LG en een tegenoverstaand gebouw, moet ten minste 6 m bedragen, tenzij de wanden voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald voor aangrenzende gebouwen.</p> <p>De wanden die aangrenzende gebouwen scheiden hebben Rf 1 h.</p>	<p>1.4 De horizontale afstand, vrij van elk brandbaar element en gelegen tussen een MG en een tegenoverstaand gebouw, moet ten minste 8 m bedragen, tenzij de wanden voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald voor aangrenzende gebouwen.</p> <p>De wanden die aangrenzende gebouwen scheiden hebben Rf 2 h.</p>	<p>1.4 De horizontale afstand, vrij van elk brandbaar element en gelegen tussen een HG en een tegenoverstaand gebouw, moet ten minste 8 m bedragen, tenzij de wanden voldoen aan de voorwaarden van wanden die aangrenzende gebouwen.</p> <p>De wanden die aangrenzende gebouwen scheiden hebben Rf 4 h.</p>

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
<p>In deze wanden mag een verbinding tussen deze gebouwen bestaan via een deur Rf ½ h, zelfsluitend of zelfsluitend in geval van brand.</p>	<p>In deze wanden mag een verbinding tussen deze gebouwen bestaan via een sas, voor zover dit de volgende kenmerken draagt:</p>	
	<p>1. het mag niet uitlopen op een trappenhuis;</p> <p>2. het bevat twee zelfsluitende deuren die beschikken over Rf ½ h;</p> <p>3. de wanden hebben Rf 1 h;</p>	<p>2. het bevat twee zelfsluitende deuren met Rf 1 h;</p> <p>3. de wanden hebben Rf 2 h;</p>
	<p>4. de oppervlakte bedraagt minimum 2 m².</p>	
<p>De voorwaarde van de afstand tussen een LG en een tegenoverstaand gebouw geldt niet voor gebouwen die van elkaar gescheiden worden door bestaande straten, wegen..., behorende tot het openbaar domein.</p>	<p>De voorwaarde van de afstand tussen een MG en een tegenoverstaand gebouw geldt niet voor gebouwen die van elkaar gescheiden worden door bestaande straten, wegen..., behorende tot het openbaar domein.</p>	
		<p>[1.5 Afstand tot brandweerpost]</p>
		<p>1.5 De HG met een hoogte van meer dan 50 m worden ingeplant op minder dan 10 km, langs berijdbare wegen, van een brandweerpost.</p>

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
2 COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE.		
[2.1 Grootte van de compartimenten]		
2.1 het gebouw is verdeeld in compartimenten waarvan de oppervlakte kleiner is dan 2500 m ² , met uitzondering van de parkeergebouwen (zie 5.2).		
Gebouwen met één bouwlaag die kunnen uitgevoerd worden in één enkel compartiment, mag de oppervlakte van dat compartiment 3500 m ² bereiken. De lengte van dit compartiment bedraagt niet meer dan 90 m.		
Wat de gebouwen betreft, bedoeld in de bovenstaande alinea's, mag de oppervlakte van een compartiment, naargelang het geval, groter zijn dan ofwel 2500 m ² , ofwel 3500 m ² , indien het uitgerust is met een automatische blusinstallatie en een rook- en warmteafvoerinstallatie, die voldoen aan de normen of aan de regels van goed vakmanschap terzake die erkend zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken, volgens de procedure en de voorwaarden die hij bepaalt.	Wat de gebouwen betreft, bedoeld in de bovenstaande alinea, mag de oppervlakte van een compartiment groter zijn dan 2500 m ² , indien het uitgerust is met een automatische blusinstallatie en een rook- en warmteafvoerinstallatie, die voldoen aan de normen of aan de regels van goed vakmanschap terzake die erkend zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken, volgens de procedure en de voorwaarden die hij bepaalt.	
De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag. De volgende uitzonderingen zijn nochtans toegestaan: - het parkeergebouw met bouwlagen (zie 5.2);		
- een compartiment mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2500 m ² ;		
	ingeval de duplex zich op de hoogste twee bouwlagen van het gebouw bevindt, mag de oppervlakte van het compartiment 2500 m ² per bouwlaag bedragen;	
	- de benedenverdieping en de eerste verdieping (of tussenverdieping) mogen eveneens één compartiment vormen, op voorwaarde dat het totaal volume niet groter is dan 25000 m ³ ;	
- de hoogte van een compartiment mag zich uitstrekken over verscheidene boven elkaar geplaatste bouwlagen, indien dit compartiment slechts technische lokalen omvat (zie 5.1.1).		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
<ul style="list-style-type: none"> - de hoogte van een compartiment mag zich uitstrekken over verscheidene bouwlagen (atrium) op voorwaarde : <ul style="list-style-type: none"> - dat dit compartiment is uitgerust met een automatische blusinstallatie en een rook- en warmteafvoerinstallatie, die voldoen aan de normen of aan de regels van goed vakmanschap terzake die erkend zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken, volgens de procedure en de voorwaarden die hij bepaalt. 		
<ul style="list-style-type: none"> - en dat de evacuatiemogelijkheden van het gebouw dienen te voldoen aan de bepalingen van deze bijlage waarbij geen rekening mag gehouden worden met de evacuatie via het atrium-compartiment. 		
<p>2.2 Evacuatie van de compartimenten.</p>		
<p>2.2.1 Aantal uitgangen.</p>		
Elk compartiment heeft minimum :	Elk compartiment heeft minimaal :	Elk compartiment heeft minimum :
<ul style="list-style-type: none"> - een uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt; 	<ul style="list-style-type: none"> - een uitgang indien : <ul style="list-style-type: none"> - de gebruikers zonder door het trappenhuis te moeten gaan een gevelopening kunnen bereiken die toegankelijk is voor de ladders van de brandweer of indien zulke opening niet bestaat moeten de gebruikers een terras, toegankelijk voor de brandweer, kunnen bereiken dat ten minste 1 m² meet, een vloer heeft met Rf 1h en een leuning minimum 1 m hoog, die gedurende 1 h aan het criterium "vlamdichtheid" van NBN 713-020 beantwoordt; - en de maximale bezetting kleiner is dan 50 personen; 	
<ul style="list-style-type: none"> - twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt; 	<ul style="list-style-type: none"> - twee uitgangen indien de bezetting 50 of meer dan 50 en minder dan 500 personen bedraagt; 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 uitgangen;
<ul style="list-style-type: none"> - 2 + n uitgangen waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt. <p>Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de bezetting en de configuratie van de lokalen.</p>		
Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten.	Indien de bezetting 50 of meer dan 50 personen bedraagt, wordt het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen bepaald zoals voor de compartimenten.	
	Voor de twee ondergrondse bouwlagen onmiddellijk onder het evacuatiëniveau volstaat één uitgang indien deze bouwlagen enkel lokalen bevatten zoals bergingen	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
	en indien de afstand vanuit ieder punt van het compartiment tot de uitgang kleiner is dan 15 m.	en indien de afstand vanuit ieder punt op elke bouwlaag tot het trappenhuis of tot de uitgang kleiner is dan 15m.
	In geval van een compartiment zich uitstrekkend over verscheidende bouwlagen (atrium) dienen de evacuatiemogelijkheden van het gebouw te voldoen aan de bepalingen van deze bijlage waarbij geen rekening mag gehouden worden met de evacuatie via het atrium-compartiment.	
2.2.2 De uitgangen.		
De uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment.		
De evacuatiewegen leiden naar buiten of naar trappenhuizen, of trappen, binnen of buiten het gebouw gelegen, (voor de horizontale afstanden zie 4.4).	Voor de compartimenten die niet op een evacuatieniveau gelegen zijn, zijn de uitgangen met het evacuatieniveau verbonden door middel van trappen binnen of buiten het gebouw gelegen, (voor de horizontale afstanden zie 4.4).	
Wat de ondergrondse bouwlagen betreft mag één uitgang naar buiten via een evacuatieweg met wanden en deuren Rf ½ h de vereiste toegang tot één der trappenhuizen vervangen.	Voor de ondergrondse bouwlagen mag een uitgang die voldoet aan de vereisten van een uitgang voor het evacuatieniveau, de vereiste toegang tot een trappenhuis vervangen.	
Voor het parkeergebouw: zie 5.2.		
Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij over een evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van 4.4.	Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij over een evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van 4.4.3.	Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij over een afzonderlijke evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van 4.4.3.


BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
3 VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN.		
3.1 Doorvoeringen door wanden.		
Doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor fluida of voor elektriciteit en de uitzetvoegen mogen de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.		
3.2 Structurele elementen.		
De structurele elementen hebben:		
Rf ½ h voor gebouwen met één bouwlaag. Dit voorschrift is echter niet van toepassing voor het dak indien het aan de binnenkant beschermd is door middel van een bouwelement met Rf ½ h;	Rf 1 h boven Ei ;	Rf 2 h.
voor gebouwen met meer dan één bouwlaag : Rf 1 h boven het niveau Ei. De structuur van het dak heeft een stabiliteit bij brand van ½ h. Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement met Rf ½ h;		
de structurele elementen in de kelder verdiepingen, met inbegrip van de vloer van het niveau Ei hebben Rf 1 h.	Rf 2 h onder Ei met inbegrip van de vloer van Ei .	
Er worden geen eisen inzake brandwerendheid gesteld aan de structurele elementen van open parkeergebouwen waarvan de horizontale wanden Rf 1 h bezitten.		
3.3 3.4 Verticale binnenwanden en binnendeuren.		
Voor de wanden en de deuren, die compartimenten afbakenen, geldt 4.1; bakenen zij evacuatiewegen af dan geldt 4.4.		
De verticale binnenwanden die lokalen of het geheel van lokalen met nachtbezetting afbakenen hebben minstens de brandweerstand van de structurele elementen.	De verticale binnenwanden die lokalen of het geheel van lokalen met nachtbezetting afbakenen hebben Rf 1 h.	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
De deuren in deze wanden hebben Rf ½ h.		
	De verticale binnenwanden van archieflokalen hebben Rf 1 h; hun deuren zijn zelfsluitend en hebben Rf ½ h.	
3.4 3.5 Plafonds en valse plafonds.		
3.4.1 3.5.1 In de evacuatiewegen, de voor het publiek toegankelijke lokalen en de collectieve keukens hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van een ½ h.		
3.4.2 3.5.2 De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden die ten minste Rf ½ h bezitten. Indien de ruimte tussen het plafond en het vals plafond niet is uitgerust met een automatische blusinstallatie, dient de ruimte derwijze onderbroken te worden door verticale scheidingen met Rf ½ h dat er ruimten ontstaan waarvan de horizontale projectie kan ingeschreven worden in een vierkant van maximum 25 m zijde.		
3.5 3.3 Gevels.		
	<p>3.3.1 Ter hoogte van de scheidingen tussen compartimenten:</p> <p>De gevel omvat aan elke bouwlaag een bouwelement dat gedurende 1 h beantwoordt aan het criterium "vlamdichtheid" van NBN 713-020. Deze vereiste wordt niet opgelegd aan het tussenniveau van de duplex.</p> <p>De figuren van plaat I tonen de wijzen waarop dit bouwelement aangebracht is.</p>	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN

BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN

BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN

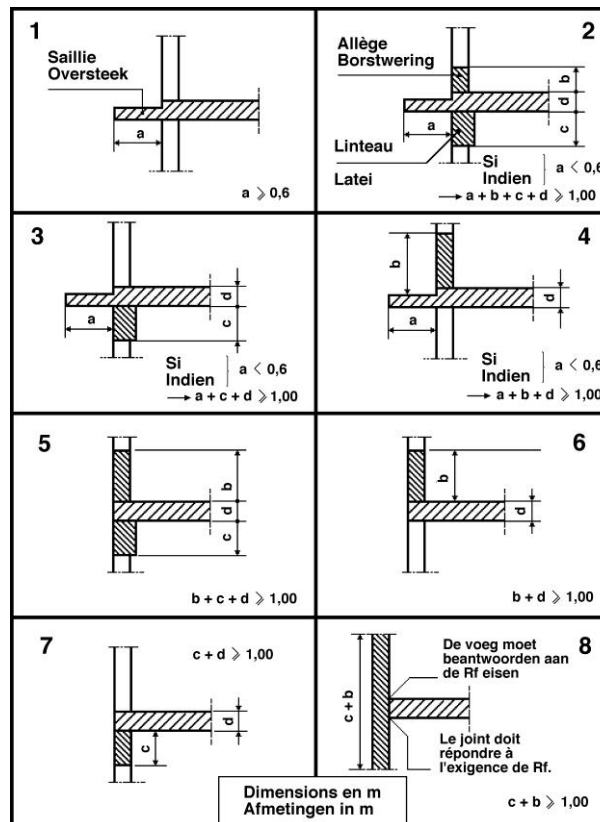

Het omvat :

- a) een doorlopend horizontaal overstek met breedte "a", gelijk aan of groter dan 0,60 m en dat met de vloer verbonden is;
- b) een element samengesteld :
 - uit een doorlopend horizontaal overstek met breedte "a" en met de vloer verbonden;
 - in de bovenliggende bouwlaag, uit een doorlopende borstwering met hoogte "b";
 - in de onderliggende bouwlaag, uit een doorlopende latei met hoogte "c".


De som van de afmetingen a, b, c en d (vloerdikte) is gelijk aan of groter dan 1 m; elk der afmetingen a, b of c kunnen eventueel nul zijn.

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
De stijlen van het gordijngeskelet (lichte gevel) worden ter hoogte van elke bouwlaag aan het gebouwskelet vastgezet.		
De borstwering en de latei worden derwijze aan de vloerplaat vastgezet dat het geheel gedurende ½ h aan het criterium "vlamdichtheid" van NBN 713-020 beantwoordt; aan dezelfde vereiste voldoen ook de penanten.	De borstwering en de latei worden derwijze aan de vloerplaat vastgezet dat het geheel gedurende 1 h aan het criterium "vlamdichtheid" van NBN 713-020 beantwoordt; aan dezelfde vereiste voldoen ook de penanten.	
De verbinding van het gevelement met de vloer voldoet aan de vereisten opgelegd voor de vloer of voor de wanden die de compartimenten scheiden.		
	Ten einde te voorkomen dat de brand zich zou voortplanten langs de gevels tussen compartimenten die in één zelfde vlak zijn gelegen of tussen verschillende maar aanpalende gebouwen, wordt er bovendien een gevelement voorzien dat eveneens gedurende 1 h aan het criterium "vlamdichtheid" beantwoordt; dit gevelement wordt aangebracht tussen de beglaasde openingen en wordt uitgevoerd op een wijze zoals aangeduid in de figuren van plaat II :	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN

BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN

BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN

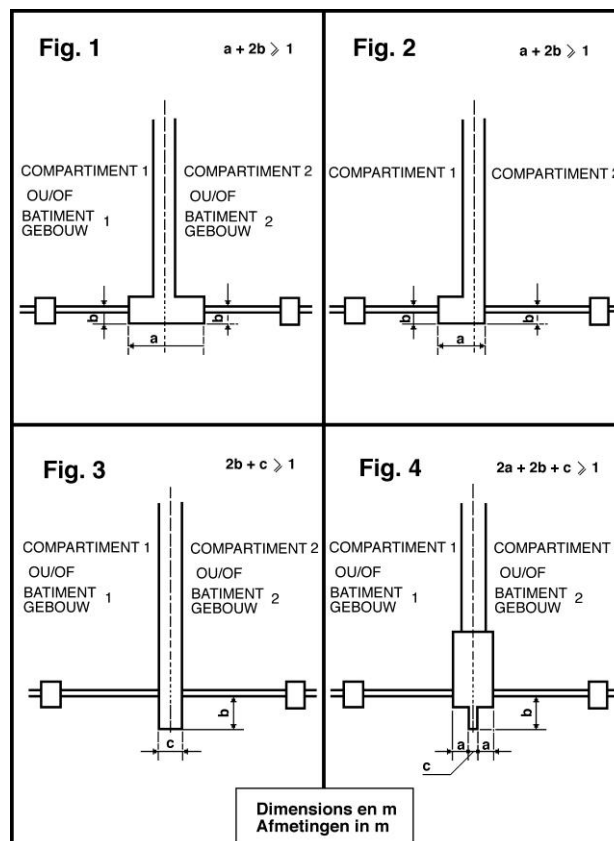

- a) hetzij een doorlopend element dat zich in het verlengde van de gevel bevindt; de breedte van dit element ($2b + a$) (plaat II, fig. 1 en 2) bedraagt ten minste 1 m; de delen van dit element die links en rechts van de hartlijn van de gemene muur gelegen zijn, zijn ten minste 0,50 m breed, indien het gaat om twee verschillende gebouwen;
- b) hetzij een doorlopend vertikaal overstek dat zich bevindt in de hartlijn van de muur die de scheiding vormt tussen de twee gebouwen of compartimenten; de lengte van dit element ($2b + c$) (plaat II, fig. 3) bedraagt ten minste 1 m;
- c) ofwel een combinatie van de vorige elementen op zulke wijze dat de som van de lengten ten minste 1 m bedraagt (plaat II, fig. 4).

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
	3.3.2 Gevels die een tweevlakshoek vormen.	
	<p>Wanneer twee vlakken van de gevel van een gebouw, of wanneer de gevels van het gebouw en van een andere aangrenzende constructie een inspringende tweevlakshoek vormen groter dan of gelijk aan 90° (en kleiner dan 180°), dan hebben de geveldelen waarvan de rib van de inspringende tweevlakshoek deel uitmaakt ter hoogte van de scheidingen tussen compartimenten, een Rf 1 h over een ontwikkelde horizontale afstand van ten minste 1 m.</p> <p>Voor de gevels die een inspringende tweevlakshoek vormen kleiner dan 90° worden de voorwaarden voor tegenover elkaar staande gevels toegepast.</p>	
	3.3.3 Tegenover elkaar staande gevels.	
	<p>Deze gevels zijn ofwel evenwijdig, ofwel vormen ze een ingesloten hoek kleiner dan 90°.</p> <p>Voor gevelgedeeltes van tegenover elkaar staande gevels die de scheiding vormen tussen compartimenten, is de kortste afstand (in m) gemeten tussen de gevelgedeeltes die geen Rf 1 h bezitten, ten minste:</p> $7 \times \cos(\alpha) + 1$ <p>waarin α de ingesloten hoek is.</p>	
	3.6 Daken.	
	De gebouwen hebben platte daken of hellende daken.	Bij voorkeur worden enkel platte daken of met lichte helling (hellingshoek niet meer dan 10°) toegestaan.
	De platte daken of daken met lichte helling (hellingshoek niet meer dan 10°) hebben een stabiliteit bij brand van 1 h.	De daken hebben Rf 2 h.
	Bij de hellende daken heeft de onderdakvloer Rf 1 h (plaat IV); de eventuele toegang tot de ruimte onder het dak geschiedt door deuren of valdeuren met Rf ½ h.	Bij hellende daken heeft de onderdakvloer Rf 2 h (plaat IV); de eventuele toegang tot de ruimte onder het dak geschiedt door deuren of valdeuren met Rf 1 h.

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
	<p>In hellende daken mogen vensteropeningen voorzien worden, indien voor de gedeeltes van de hellende daken ter hoogte van de scheiding tussen compartimenten voldaan wordt aan artikel 3.3 van dezelfde bijlage.</p>	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
4 VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN EVACUATIERUIMTEN.		
4.1 Compartimenten.		
De wanden tussen compartimenten hebben tenminste de brandweerstand van de structurele elementen.	De wanden tussen de compartimenten hebben Rf 1 h.	De wanden tussen de compartimenten hebben Rf 2 h.
	Voor de gevel- of buitenwanden geldt 3.3.	
De verbinding tussen twee compartimenten is slechts toegestaan indien zij geschiedt via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur Rf ½ h.	De verbinding tussen twee compartimenten is slechts toegestaan indien zij geschiedt via een sas dat de volgende kenmerken heeft:	
	1. het bevat zelfsluitende deuren met Rf ½ h;	2. de wanden hebben Rf 2 h;
	3. de oppervlakte bedraagt minimum 2 m ²	
		Het sas kan dienen als sas voor het trappenhuis maar niet als sas voor liften.
4.2 Binnentrappenhuisen.		
4.2.1 Algemeen.		
De trappen die verscheidene compartimenten verbinden zijn omsloten. De grondbeginselen van 2 "Compartimentering en evacuatie" zijn erop van toepassing.		
4.2.2 Opvatting.		
4.2.2.1 De binnenwanden van de trappenhuisen hebben minstens de vereiste Rf van de structurele elementen.		
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze openingen over tenminste 1 m zijdelings afgezet zijn met een element dat een	Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze openingen over ten minste 1 m zijdelings afgezet zijn met een element dat een vlamdichtheid heeft van 1 h.	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
vlamdichtheid heeft van ½ h.		
4.2.2.2 De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau.		
	en tot alle bovenliggende bouwlagen.	
		<p>Indien het gebouw is uitgerust met een plat dak of met lichte helling (zie 3.6), geeft elk trappenhuis dat de bouwlagen boven het evacuatieniveau bedient, toegang tot het dak, met uitzondering voor degene die gelegen zijn in de gedeelten van het gebouw welke niet meer dan 3 bouwlagen bevatten boven het evacuatieniveau.</p> <p>Indien de toegangsdeur tot het dak doorgaans gesloten is, moet zij zowel aan de binnen- als aan de buitenkant een beglaasd kastje dragen dat de deursleutel bevat.</p>
4.2.2.3 Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis verzekerd door een deur met Rf ½ h.	<p>4.2.2.3 Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen de evacuatieweg en het trappenhuis verzekerd door een zelfsluitende deur met Rf ½ h die toegang geeft tot een overloop in het trappenhuis.</p> <p>Deze deur draait open in de vluchtzin en mag niet uitgerust zijn met een vergrendelingssysteem dat haar opening zou beletten.</p> <p>Haar nuttige breedte is groter dan of gelijk aan de vereiste nuttige breedte en bedraagt ten minste 0,80 m.</p>	<p>4.2.2.3 Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen de evacuatieweg en het trappenhuis verzekerd door een sas met de volgende kenmerken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het is verlucht; 2. het bevat twee zelfsluitende deuren met Rf ½ h die opendraaien in de vluchtzin; zij mogen niet uitgerust zijn met een vergrendelingssysteem dat haar opening zou beletten; hun nuttige breedte is groter dan of gelijk aan de vereiste nuttige breedte (berekend volgens bijlage 1 "Terminologie") en bedraagt ten minste 0,80 m; 3. de wanden hebben Rf 2 h; 4. de oppervlakte bedraagt minimum 2 m². <p>Op een evacuatieniveau kan dit sas vervangen worden door een deur met Rf 1 h en met de kenmerken der voorvermelde sasdeuren.</p>
<p>Een rechtstreekse verbinding van beide bouwlagen van een duplexcompartiment met het trappenhuis is niet vereist, op voorwaarde dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de totale oppervlakte van het compartiment kleiner is dan of gelijk is aan 300 m²; - de oppervlakte van de bouwlaag van de duplex die rechtstreeks evacueert via het trappenhuis, groter is dan de oppervlakte van de andere bouwlaag van het duplexcompartiment. 		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
<p>4.2.2.4 Indien verscheidene compartimenten in eenzelfde horizontaal vlak liggen, mogen zij een gemeenschappelijk trappenhuis hebben op voorwaarde dat dit toegankelijk is vanuit elk compartiment via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met Rf ½ h.</p>	<p>4.2.2.4 Indien verscheidene compartimenten in een zelfde horizontaal vlak liggen, mogen zij een gemeenschappelijk trappenhuis hebben op voorwaarde dat dit toegankelijk is vanuit elk compartiment via een verbinding die voldoet aan de vereisten van 4.2.2.3.</p>	
<p>4.2.2.5 De trappenhuizen die de ondergrondse bouwlagen bedienen, mogen niet rechtstreeks het verlengde zijn van degene die de bouwlagen boven een evacuatie-niveau bedienen.</p> <p>Dit sluit niet uit dat het ene boven het andere mag liggen, mits volgende voorwaarden :</p>		
<p>1. de wanden die ze scheiden hebben dezelfde weerstand tegen brand als deze van de binnenwanden der trappenhuizen.</p>	<p>1. de wanden die ze scheiden hebben Rf 1 h;</p>	<p>1. de wanden die ze scheiden hebben Rf 2 h;</p>
<p>2. de toegang tot ieder trappenhuis geschiedt via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met Rf ½ h.</p>	<p>2. de toegang van ieder trappenhuis tot het evacuatie-niveau geschiedt overeenkomstig de vereisten van 4.2.2.3.</p>	
		<p>met uitzondering van het geval bedoeld in 4.2.2.7 waar de toegang kan geschieden via een deur met Rf ½ h.</p>
		<p>4.2.2.6 In de hoge gebouwen (HG) met niet meer dan 6 appartementen per bouwlaag die door een zelfde binnentrappenhuis bediend worden, mag de gemeenschappelijke hal van deze appartementen ofwel als sas der liften, ofwel als sas van het trappenhuis beschouwd worden.</p> <p>Afwijkend van 4.2.2.3 mogen de deuren op de gemeenschappelijke hal tegen de vluchtzin opendraaien en niet zelfsluitend zijn.</p>
		<p>4.2.2.7 In de hoge gebouwen (HG) van maximum 36 m hoog, en met niet meer dan 4 appartementen per bouwlaag die door een zelfde trappenhuis bediend worden, mag de gemeenschappelijke hal van deze appartementen terzelfder tijd zowel als sas van het trappenhuis en als sas van de liften dienen.</p> <p>Afwijkend van 4.2.2.3 mogen de deuren op de gemeenschappelijke hal tegen de vluchtzin opendraaien en niet zelfsluitend zijn.</p>

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
	4.2.2.6 4.2.2.8 Trappenhuizen	
		en toegangssassen
	mogen geen voorwerpen bevatten tenzij detectiemiddelen , draagbare snelblussers, elektrische leidingen, veiligheidsverlichting, signalisatie-, verlichtings- en verwarmingstoestellen, ontrokkingskokers of ontrokkingsinrichtingen. Enkel de toegangsdeuren van de evacuatiewegen tot de trappenhuizen zijn toegelaten.	
<p>4.2.2.6 4.2.2.7 4.2.2.9 Bovenaan elk binnentrappenhuis zit een verluchtingsopening met een doorsnede van minimum 1 m² en die uitmondt in de open lucht. Deze opening is normaal gesloten; voor het openen gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst is op het evacuatie niveau.</p> <p>Deze eis geldt niet voor trappenhuizen tussen evacuatie niveau en ondergrondse bouwlagen.</p>		
4.2.3 Trappen.		
4.2.3.1 Constructiebepalingen.		
De trappen hebben de volgende kenmerken :		
1. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van ½ h of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met Rf ½ h;	1. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van 1 h of zijn op dezelfde manier geconcipeerd als een betonplaat met Rf 1 h;	
	2. zij zijn voorzien van massieve stootborden;	
2. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuning.	3. zij zijn aan beide zijden, ook langsheen de overlopen, uitgerust met een leuning.	
Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen;		
3 4. de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 m;		
4 5. de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
5 6. hun helling mag niet meer dan 75 % bedragen (maximale hellingshoek 37°);		
6 7. zij zijn van het « rechte » type.		
Maar, « wenteltrappen » worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de hiervoor vermelde vereisten, met uitzondering van voornoemd punt 3 4, ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn.		
4.2.3.2 Nuttige breedte van traparmen, overlopen en sassen.		
De nuttige breedte is ten minste gelijk aan 0,80 m en bereikt ten minste de vereiste nuttige breedte b, berekend volgens bijlage 1 "Terminologie".		
	De deurzwaai mag de nuttige breedte van de overlopen niet beperken tot een waarde die kleiner is dan b _r .	
De traparmen en de overlopen der trappenhuizen van één zelfde compartiment mogen in hun nuttige breedte niet meer dan één doorgangseenheid verschillen. Bevat een compartiment lokalen met speciale bestemming dan wordt de theoretische nuttige trapbreedte (volgens bijlage 1 "Terminologie") op basis van hun aantal gebruikers slechts berekend over de hoogte tussen dit compartiment en het evacuatieniveau.		
4.3 Buitentrappenhuizen.		
Buitentrappen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau.	Buitentrappenhuizen beantwoorden aan de voorwaarden van 4.2.2.2.	
	De buitentrappenhuizen zijn door wanden omsloten; langs ten minste één zijde moet op elke bouwlaag de buitenlucht vrij kunnen toetreden. Geen enkel punt van de trap mag op minder dan 1 m gelegen zijn van een gevelgedeelte dat geen Rf 1 h heeft.	
De voorschriften van 4.2.3 zijn er op van toepassing met nochtans de volgende afwijking:		
	de stootborden zijn niet verplicht;	
er is geen stabiliteit bij brand vereist, maar het materiaal behoort tot de klasse A0.		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
De verbinding tussen het compartiment en een buitentrap gebeurt	De verbinding tussen het compartiment en een buitentrappenhuis gebeurt:	
- hetzij via een deur;	- hetzij via een deur Rf ½ h;	
- hetzij via (een) vluchtterras(sen).		
	Eén trappenhuis mag vervangen worden door twee buitentrappen met rechte traparmen; deze trappen zijn verbonden door vluchtterrassen waarop gebeurlijke dwarschotten geen moeilijke hindernissen mogen vormen.	
		Eén enkele buitentrap volstaat bij de HG bedoeld in 4.2.2.7.
	Deze buitentrappen hebben de volgende kenmerken: <ol style="list-style-type: none"> 1. breedte minimum 0,60 m; 2. hellingshoek niet groter dan 45°; 3. aantrede van de treden ten minste 0,10 m; 4. optrede der treden maximum 0,20m; 5. bij iedere trap twee handgrepen. 	
Voor de verbinding tussen het evacuatieniveau en de onmiddellijk hoger gelegen bouwlaag mag een trap of gedeelte van trap aangewend worden die inschuifbaar of geleed is.		
4.4 Evacuatiewegen en vluchtterrassen.		
	4.4.1 Algemene voorschriften	
Geen enkel punt van een compartiment mag zich verder bevinden dan: <ol style="list-style-type: none"> a) voor lokalen met uitsluitend dagbezetting: <ul style="list-style-type: none"> - 30 m van de evacuatieweg die de trappen of uitgangen verbindt; - 45 m van de toegang tot de dichtstbijzijnde trap of uitgang; - 80 m van de toegang tot een tweede trap of uitgang. b) voor lokalen of geheel van lokalen met nachtbezetting: <ul style="list-style-type: none"> - 20 m van de evacuatieweg die de trappen of uitgangen verbindt; - 30 m van de toegang tot de dichtstbijzijnde trap of uitgang; - 60 m van de toegang tot een tweede trap of uitgang. 		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
<p>De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment.</p> <p>De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen.</p> <p>De in open lucht af te leggen weg speelt geen rol bij het berekenen van deze afstanden.</p> <p>De nuttige breedte van de evacuatiewegen, vluchtterrassen en van hun toegangs-, uitgangs- of doorgangsdeuren is groter dan of gelijk aan de vereiste nuttige breedte (zie bijlage 1 "Terminologie"). Zij bedraagt ten minste 0,80 m voor de evacuatiewegen en de deuren, en ten minste 0,60 m voor de vluchtterrassen.</p> <p>De deuren op deze wegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.</p>		
<p>Deze bepalingen zijn niet toepasselijk op parkeergebouwen (zie 5.2).</p>		
<p>De evacuatie van lokalen of een geheel van lokalen met nachtbezetting gebeurt via evacuatiewegen waarvan de verticale wanden en de deuren een $R_f \frac{1}{2} h$ hebben.</p> <p>Deze eis is niet van toepassing voor de evacuatie van deze lokalen indien deze behoren bij de uitbating van een gebouw met een commerciële functie.</p>		
<p>4.4.2 Op een bouwlaag dat geen evacuatieniveau is.</p>		
<p>In een compartiment gaat de verbinding tussen en naar de trappen via evacuatiewegen of over vluchtterrassen.</p>	<p>In een compartiment gaat de verbinding tussen en naar de trappenhuizen via evacuatiewegen of over vluchtterrassen.</p>	
	<p>Deze wegen mogen niet doorheen trappenhuizen lopen.</p>	<p>Deze wegen mogen niet doorheen trappenhuizen noch doorheen hun sassen lopen.</p>
<p>De af te leggen weg tussen de trappenhuisoegangen is groter dan 10 m en kleiner dan 60 m.</p>		
<p>De eventuele verticale binnenwanden van de evacuatiewegen en de toegangsdeuren tot deze wegen hebben $R_f \frac{1}{2} h$.</p>	<p>De verticale binnenwanden van de evacuatiewegen en hun toegangsdeuren tot deze wegen hebben $R_f \frac{1}{2} h$.</p>	
<p>Deze vereiste geldt niet voor compartimenten met uitsluitend dagbezetting waarvan de oppervlakte geen 1250 m² bereikt.</p>		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
	4.4.3 Op een evacuatieniveau.	
	De binnenwanden van elke evacuatiweg hebben Rf 1 h.	De binnenwanden van elke evacuatiweg hebben Rf 2 h.
	De deuren van de lokalen die op deze weg uitgeven zijn zelfsluitend en hebben Rf ½ h.	De deuren van de lokalen die op deze weg uitgeven zijn zelfsluitend en hebben Rf 1 h.
	Op zulk niveau geschiedt de toegang tot het trappenhuis overeenkomstig 4.2.2.3. De evacuatiweg mag de ingangshall omvatten. Deze hall mag de toegang tot de liften en niet afgesloten ruimten omvatten bestemd voor het onthaal en bijbehorende diensten met uitzondering van drankgelegenheden of restauratieplaatsen.	
Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie,		
die geen Rf ½ h hebben,	die geen Rf 1 h hebben,	die geen Rf 2 h hebben,
uitgeven op de evacuatiweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze evacuatiweg.		
4.5 Signalisatie.		
Voor alle bouwlagen wordt het volgnummer duidelijk aangebracht op de overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuisen en liften. De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
5 CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN TECHNISCHE RUIMTEN.		
5.1 Technische lokalen en ruimten.		
5.1.1 Algemeen.		
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment. Zijn hoogte kan over verscheidene opeenvolgende bouwlagen reiken.		
5.1.1.1 Voor de technische lokalen gelden de voorschriften inzake de compartimenten mits volgende wijzigingen:		
1. toegang tot twee uitgangen die leiden :		
<ul style="list-style-type: none"> - hetzij naar een aanpalend compartiment via een deur Rf ½ h; - hetzij naar een trappenhuis via een deur Rf ½ h; 	<ul style="list-style-type: none"> - hetzij naar een aanpalend compartiment via een deur Rf 1 h; - hetzij naar een trappenhuis via een sas volgens 4.1; 	<ul style="list-style-type: none"> - hetzij naar een aanpalend compartiment via een sas volgens 4.2.2.3; - hetzij naar een trappenhuis via een sas volgens 4.2.2.3;
<ul style="list-style-type: none"> - hetzij naar buiten, derwijze dat een evacuatie-niveau bereikbaar is; 		
2. afwijkend van 4.4 mag geen enkel punt van het compartiment zich verder bevinden dan:	2. afwijkend van 4.4.1 mag geen enkel punt van het compartiment zich verder bevinden dan:	
<ul style="list-style-type: none"> - 45 m van de weg die in het technisch compartiment de twee uitgangen verbindt; - 60 m van de dichtstbijzijnde uitgang; - 100 m van de tweede uitgang; <p>indien nochtans de oppervlakte van het technische compartiment niet groter is dan 1000 m², volstaat één uitgang naar een trappenhuis, naar buiten of naar een ander compartiment. In dit geval mag de af te leggen weg naar deze uitgang niet groter zijn dan 60 m;</p>		
<p>3. indien de hoogte van het technisch compartiment over verscheidene opeenvolgende bouwlagen (zie 2.1) reikt en zo het meer dan één dienstvloer omvat die verbonden zijn door trappen of ladders:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dan kan, voor zover de compartimentsoppervlakte kleiner is dan 1000 m², om de twee dienstvloeren, en beginnend met de laagste, één toegang tot een trappenhuis, naar buiten of tot een ander compartiment volstaan; - indien de compartimentsoppervlakte groter is dan 1000 m², dan moet elke dienstvloer toegang verlenen tot ten minste één van de twee uitgangen; deze wisselen af van vloer tot vloer; 		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
<p>4. de nuttige breedte van evacuatiewegen, traparmen, overlopen en sassen bedraagt ten minste 0,80 m.</p>		
<p>5.1.2 Stookafdelingen en bijhorigheden.</p>		
<p>Hun opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B 61-001 +A1 : 1996. Is het totaal nuttig warmtevermogen van de generatoren opgesteld in de stookplaats kleiner dan 70 kW doch groter dan 30 kW, dan wordt dit lokaal beschouwd als een technisch lokaal.</p>		
<p>De stookafdelingen en hun verbindingen met de andere gedeelten van het gebouw mogen geschieden door een zelfsluitende deur Rf 1 h op voorwaarde dat deze niet uitgeeft op een trappenhuis noch op een liftoverloop noch in een lokaal met bijzonder risico. De deur draait in de vluchtzin.</p>		
		<p>De stookafdelingen en bijhorigheden liggen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hetzij in een naburig gebouw dat op een horizontale afstand staat van ten minste 8 m waarbinnen geen enkel brandbaar element voorkomt, bedoeld in punt 1.4; - hetzij in het gebouw, maar dan onder de volgende voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> - zij mogen zich niet in, noch onder het hoge gedeelte bevinden; - stookafdelingen met gas lichter dan lucht mogen evenwel op het dak staan; - hun verbindingen met de andere gedeelten van het gebouw geschieden via een sas van het type beschreven in punt 1.4; hun deuren draaien in de vluchtzin.
<p>De installaties voor opslag en ontspanning van vloeibaar petroleumgas, gebruikt voor de verwarming van het gebouw, liggen buiten het gebouw.</p>		
<p>5.1.3 Transformatorlokalen.</p>		
<p>5.1.3.1 Algemeen.</p>		
<p>Zij voldoen aan de voorschriften van het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.).</p>		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
Verder geldt dat:		
<ul style="list-style-type: none"> - de wanden Rf 1 h hebben, behalve de buitenmuren; - de binnendeuren hebben Rf ½ h; 	<ul style="list-style-type: none"> - de wanden Rf 2 h hebben, behalve de buitenmuren; - de binnendeuren hebben Rf 1 h; 	
<ul style="list-style-type: none"> - indien water (van om het even welke herkomst, dus ook bluswater) de vloer kan bereiken, bij voorbeeld door infiltratie of via kabelgoten, dan dienen alle maatregelen te worden getroffen opdat het waterpeil constant en automatisch beneden de vitale gedeelten blijft van de elektrische installatie, zolang ze in gebruik is. <p>Indien de olie-inhoud van het geheel der toestellen 50 l of meer bereikt, moeten de voorschriften van NBN C 18-200 "Richtlijnen voor de brandbeveiliging van de lokalen van elektriciteitstransformatie" toegepast worden.</p>		
5.1.3.2 Ter plaatse gemonteerde posten of prefab-posten.		
Een ter plaatse gemonteerde post of een prefab-post wordt opgesteld in een daartoe bestemd lokaal, met wanden Rf 1 h.	Een ter plaatse gemonteerde post of prefab-post wordt opgesteld in een daartoe bestemd lokaal, met wanden Rf 2 h.	
De toegang, zo die niet van buitenaf geschiedt, gaat via een deur Rf ½ h.	De toegang, zo die niet van buitenaf geschiedt, gaat via een deur Rf 1 h.	
5.1.4 Huisvuilafvoer.		
5.1.4.1 Stortkoker.		
<p>Hij wordt bij voorkeur aan de buitenkant van het gebouw aangebracht.</p> <p>Zijn wanden zijn van niet-brandbare materialen en hebben een glad binnenvlak.</p> <p>De verluchtingsbuis van de stortkoker moet ten minste 1 m boven het dakniveau uitsteken.</p> <p>De stortvaldeurtjes zijn zelfsluitend.</p> <p>Inzake weerstand tegen brand:</p>		
1. is de koker binnen het gebouw opgesteld, dan hebben de wanden Rf 1 h en de deurtjes Rf ½ h;	1. is de koker binnen het gebouw opgesteld, dan heeft hij de volgende kenmerken: wanden Rf 1h en zelfsluitende deurtjes Rf ½ h;	1. is de koker binnen het gebouw opgesteld, dan heeft hij de volgende kenmerken: wanden Rf 2 h en deurtjes Rf ½ h;

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
2. is de koker buiten het gebouw opgesteld met de deurtjes aan de binnenzijde, dan hebben zij Rf ½ h; elk verbindingstuk tussen deurtje en koker heeft Rf 1 h.		2. is de koker buiten het gebouw opgesteld met de deurtjes aan de binnenzijde, dan hebben zij Rf ½ h, elk verbindingstuk tussen deurtje en koker heeft Rf 2 h.
5.1.4.2 Lokaal voor de opslag van het huisvuil.		
De wanden hebben Rf 1 h.	De wanden hebben Rf 2 h.	
Geeft dit lokaal niet uit in de buitenlucht, dan is het toegankelijk via een zelfsluitende deur Rf ½ h.	Geeft dit lokaal niet uit in de buitenlucht, dan is het toegankelijk via een sas met de volgende kenmerken:	
	1. zelfsluitende deuren Rf ½ h;	1. twee zelfsluitende deuren Rf ½ h;
	2. wanden Rf 1 h;	2. wanden Rf 2 h;
	3. minimale oppervlakte 2 m².	
	Indien het lokaal gelegen is onder een stortkoker, is het voorzien van een automatisch hydraulisch blussysteem dat voldoet aan de normen of aan de regels van goed vakmanschap terzake.	
5.1.5 Leidingenkokers.		
5.1.5.1 Verticale kokers.		
Hun wanden hebben Rf 1 h.	Hun wanden hebben Rf 2 h.	
De valluiken en deurtjes hebben Rf ½ h.	De valluiken en deurtjes hebben Rf 1 h.	
	Zij hebben aan hun bovineind een degelijke verluchting.	
De vrije verluchtingsdoorsnede van de koker is ten minste gelijk aan 10 % van de totale horizontale doorsnede van de koker, met een minimum van 4 dm².		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
Deze kokers mogen in de trappenhuizen gebouwd worden.		Deze kokers mogen in de trappenhuizen en in hun sassen gebouwd worden, maar mogen er niet op uitgeven.
		In de HG bedoeld in 4.2.2.7 mogen de kokers uitgeven op de gemeenschappelijke hal.
Evenwel mogen hun wanden Rf ½ h hebben,	Evenwel mogen hun wanden, valluiken en deurtjes Rf ½ h hebben,	Evenwel mogen hun wanden Rf 1 h hebben en hun valluiken en deurtjes Rf ½ h,
<p>indien de kokers ter hoogte van elke bouwlaag gecompartmenteerd zijn door horizontale schermen met de volgende kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zij zijn van niet-brandbaar materiaal; - zij beslaan de hele ruimte tussen de leidingen; 		
- zij hebben Rf ½ h.		- zij hebben Rf 1 h.
In dat geval moet de koker niet verlucht zijn.		
5.1.5.2 horizontale kokers.		
<p>Kokers die door verticale wanden dringen waarvoor een Rf is voorgeschreven, hebben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ofwel wanden en deurtjes met dezelfde Rf als deze verticale wanden; - ofwel een bouwelement ter hoogte van elke wand met dezelfde Rf als deze verticale wanden. 		
5.2 Parkeergebouwen.		
Bij afwijking van het in 2.1 gestelde grondbeginsel kan een parkeergebouw een compartiment vormen waarvan de oppervlakte niet beperkt is, zelfs wanneer er verscheidene communicerende bouwlagen zijn.		
De wanden tussen de parkeergebouwen en de rest van het gebouw hebben tenminste de vereiste Rf van de structurele elementen.	De wanden tussen de parkeergebouwen en de rest van het gebouw voldoen aan de voorschriften van 4.1.	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
In het parkeercompartiment mogen evenwel sommige, niet voor verblijf bestemde lokalen worden opgenomen, zoals : lokalen voor elektrische transformatie, archieflokalen, technische ruimten ...		
De wanden van deze lokalen vertonen Rf 1 h en de toegang geschiedt door een zelfsluitende deur Rf ½ h.	De wanden van deze lokalen vertonen een Rf 2 h en de toegang geschiedt door een sas met Rf 2 h en zelfsluitende deuren Rf ½ h.	
<p>Op elke bouwlaag is de evacuatie als volgt geregeld :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ten minste twee trappenhuizen of buitentrappen voldoen aan de voorschriften vervat in 4.2 of 4.3 en zijn vanuit ieder punt van de bouwlaag toegankelijk; de af te leggen weg naar de dichtstbijzijnde trap mag niet meer dan 45 m bedragen; de minimale nuttige breedte van deze trappen bedraagt 0,80 m ; - zoals gesteld in 2.2.2 al. 3 mag op de beschouwde bouwlaag de vereiste toegang tot één van de twee trappenhuizen vervangen worden door een rechtstreekse uitgang naar buiten; - op de bouwlaag die het dichtst bij het uitritniveau ligt, mag de hellende rijweg één der trappenhuizen vervangen indien 		
	zijn wanden Rf 2 h hebben en	
<p>de helling gemeten in haar hartlijn niet meer dan 10 % bedraagt;</p> <ul style="list-style-type: none"> - de beperking van 10% geldt niet voor compartimenten kleiner dan 500 m², indien evacuatie via de helling mogelijk blijft. - buiten de signalisatie bepaald in 4.5 worden de evacuatiewegen, op elke bouwlaag, ook nog aangeduid op de vloer of juist erboven. <p>In de gesloten parkeergebouwen met een totale oppervlakte groter dan 2500 m², moeten de maatregelen genomen worden die noodzakelijk zijn om de verspreiding van rook te voorkomen.</p>		
5.3 Zalen.		
[5.3.1 Algemeen.]		
5.3.1 Kunnen er meer dan 500 personen in verblijven, dan mogen deze zalen enkel ondergronds ingericht worden wanneer het verschil tussen het laagste vloerpeil van deze zalen en het dichtstbijzijnde gelegen evacuatie niveau niet groter is dan 3 m.	<p>5.3.1 Kunnen er meer dan 500 personen in verblijven, dan mogen deze zalen enkel ondergronds ingericht worden mits aan de volgende voorwaarden te voldoen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het verschil tussen het laagste vloerpeil van deze zalen en het dichtstbijzijnde gelegen evacuatie niveau mag niet groter zijn dan 3 m; - het aantal uitgangen wordt bepaald zoals voor compartimenten; - de evacuatie geschiedt: hetzij via trappen, hetzij via hellingen die in de hartlijn maximum 10 % bereiken. De totale breedte van deze wegen is groter dan de theoretische nuttige breedte. 	
Zijn voornoemde zalen bestemd voor maximum 500 personen dan mogen zij ondergronds ingericht worden op voorwaarde dat het voor het publiek toegankelijke laagste vloerpeil niet meer dan 4 m ligt beneden het gemiddelde peil der verschillende evacuatie niveaus van de inrichting.		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
<p>Het aantal uitgangen wordt bepaald zoals voor de compartimenten.</p>		
<p>5.3.2 Constructie.</p>		
<p>De wanden die deze lokalen of geheel van lokalen vormen, voldoen niet alleen aan de reglementaire voorschriften die op deze ruimten van toepassing zijn, maar hebben bovendien de Rf waarde van de wanden van een compartiment.</p>	<p>De wanden die deze lokalen of geheel van lokalen vormen hebben Rf 1 h.</p>	<p>De wanden die deze lokalen of geheel van lokalen vormen hebben Rf 2 h.</p>
<p>Elke doorgang in de verticale wanden is afgesloten door een zelfsluitende deur of bij brand zelfsluitende deur Rf ½ h.</p>		<p>Elke doorgang in de verticale wanden is afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur Rf 1 h; hetzij door een sas van minimum 2 m² dat begrensd wordt door wanden Rf 2 h en door zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren Rf ½ h.</p>
<p>Deze deuren draaien open in de vluchtzin. Geen enkel voorwerp mag de evacuatie naar de uitgangen hinderen.</p>		
<p>5.4 Winkel- of handelscomplex.</p>		
<p>De inrichting van winkellokalen die op binnengalerijen uitgeven wordt toegelaten op een evacuatie niveau en op de aangrenzende bouwlagen mits:</p>		
<p>1. het complex met zijn galerijen van de overige bouwdelen gescheiden is door wanden met Rf 1 h;</p>		<p>1. het complex met zijn galerijen van de overige bouwdelen gescheiden is door wanden met Rf 2 h;</p>
<p>2. de overige bouwdelen hebben hun eigen uitgangen onafhankelijk van de uitgangen van het winkel- of handelscomplex;</p>		
<p>De scheidingswanden tussen de handelslokalen hebben Rf ½ h en lopen door in het eventuele vals plafond. Dit voorschrift vervalt zo het winkel- of handelscomplex voorzien is van een automatisch hydraulisch blussysteem (NBN S 21-028).</p>		
<p>5.5 Collectieve keukens.</p>		
<p>De collectieve keukens, eventueel met inbegrip van het restaurant, worden van de andere gebouwdelen gescheiden door wanden met Rf 1 h.</p>		<p>De collectieve keukens, eventueel met inbegrip van het restaurant,</p>

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
		worden van de andere gebouwdelen gescheiden door wanden met Rf 2 h.
Wanneer de keuken niet gecompartmenteerd is ten opzichte van het restaurant, is elk vast frituurtoestel voorzien van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het frituurtoestel onderbreekt.		
Elke doorgang wordt afgesloten door een zelfsluitende deur Rf ½ h of bij brand zelfsluitende deur.	Elke doorgang tussen die lokalen en de rest van het gebouw wordt afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur Rf ½ h.	Elke doorgang naar de rest van het gebouw wordt afgesloten hetzij door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur Rf 1 h, hetzij door een sas van minimum 2 m ² dat begrensd wordt door wanden Rf 2 h en door zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren Rf ½ h.
Deze deuren draaien in de vluchtrichting van de keuken weg.		
Tussen keukens en restaurants mogen horizontale en verticale transportsystemen voor vaatwerk ingericht worden; loopt dit transport door andere lokalen dan dient het gevat te worden in kokers met wanden Rf ½ h.	Tussen keukens en restaurants mogen horizontale en verticale transportsystemen voor vaatwerk ingericht worden; loopt dit transport door andere lokalen dan dient het gevat te worden in kokers met wanden Rf 1 h.	Tussen keukens en restaurants mogen horizontale en verticale transportsystemen voor vaatwerk ingericht worden; loopt dit transport door andere lokalen dan dient het gevat te worden in kokers met wanden Rf 2 h.

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
6 UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN		
6.1 Liften en goederenliften		
6.1.1 Algemeen.		
<p>6.1.1.1 De machine en de bijhorende onderdelen van een lift en/of goederenlift zijn niet toegankelijk, behalve voor het onderhoud, de controle en de noodgevallen. De aandrijving bevindt zich :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ofwel in een machinekamer - ofwel in de schacht, met uitzondering van de oleohydraulische liften, waarvoor de aandrijving, met inbegrip van het oliereservoir, zich uitsluitend in een machinekamer moet bevinden. <p>De controleorganen zullen toegankelijk kunnen zijn vanaf de overloop als zij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - geplaatst zijn in een ruimte die voldoet aan de vereisten zoals vermeld in 5.1.5.1; - deel uitmaken van de bordeswand. 		
<p>6.1.1.2 Alle liften zijn op hun evacuatie niveau uitgerust met een mechanisme dat het mogelijk maakt ze terug te roepen naar dat niveau, waarna de lift buiten werking gesteld wordt.</p> <p>Dit mechanisme zal aangeduid worden.</p> <p>De lift zal uitsluitend door een bevoegd persoon weer in werking gesteld kunnen worden.</p>		
<p>6.1.1.3 Het geheel bestaande uit één of meer schachten, en uit hun toegangsbordessen die een sas moeten vormen voor de ondergrondse bouwlagen, is omsloten door wanden met Rf 1 h.</p>	<p>6.1.1.3 Het geheel bestaande uit één of meer schachten, en uit hun toegangsbordessen die een sas moeten vormen, is omsloten door wanden met Rf 1 h.</p>	<p>6.1.1.3 Het geheel bestaande uit één of meer schachten, en uit hun toegangsbordessen die een sas moeten vormen, is omsloten door wanden met Rf 2 h.</p>
<p>De toegangsdeuren tussen het compartiment en het sas zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand en hebben Rf ½ h.</p>		
	<p>Het toegangsbordes van de lift(en) mag deel uitmaken van de evacuatieweg.</p>	<p>Het toegangsbordes moet gescheiden zijn van de overlopen en de sassen van de trappenhuizen, en mag geen deel uitmaken van de evacuatieweg, behalve in de gevallen bedoeld in 4.2.2.6 en 4.2.2.7.</p>
	<p>In een middelhoog gebouw met niet meer dan 6 appartementen per bouwlaag die door eenzelfde trappenhuis bediend worden, mag de gemeenschappelijke hal van die appartementen als sas van de liften dienen.</p>	
	<p>De deuren die uitgeven op de gemeenschappelijke hal van die</p>	<p>In afwijking op 4.2.2.3, mogen de deuren die uitgeven op de</p>

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
	appartementen, mogen openen in de tegengestelde richting van de evacuatie en niet zelfsluitend zijn.	gemeenschappelijke hal, bedoeld in 4.2.2.6 en 4.2.2.7, openen in de tegengestelde richting van de evacuatie en niet zelfsluitend zijn.
<p>6.1.1.4 Het geheel van de schachtdeuren moet een stabiliteit bij brand en een vlamdichtheid van ½ h hebben overeenkomstig de NBN 713-020. Dit wordt beoordeeld door de deurwand aan de kant van het bordes aan het vuur bloot te stellen.</p> <p>De bordeswand zal getest worden met de eventuele bedienings- en controleorganen die daarvan deel uitmaken.</p>		
<p>6.1.1.5 Wanneer de lift slechts één compartiment aandoet, moeten de wanden van de schacht, bedoeld in 6.1.1.3, en de schachtdeuren, bedoeld in 6.1.1.4, niet voldoen aan de respectieve vereisten inzake brandweerstand, stabiliteit bij brand en vlamdichtheid.</p> <p>Toch zijn de wanden van een liftschacht in een trappenhuis massief, doorlopend en onbrandbaar.</p>		
<p>6.1.1.6 In de schacht(en) mag geen enkele blusinrichting met water opgesteld staan.</p>		
<p>6.1.1.7 In geval van abnormale stijging van de temperatuur van de machine en/of van de controleorganen, moeten de liften zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat zij halt kunnen houden op het eerste toegangsbordes dat technisch gezien mogelijk is, maar nieuwe bedieningsbevelen weigeren.</p> <p>In dat geval moet een geluidsalarmsignaal de personen die zich in de cabine bevinden, verwittigen dat zij de lift moeten verlaten wanneer hij stopt; de deuren gaan open en blijven net lang genoeg open opdat de passagiers kunnen uitstappen, dat wil zeggen minstens 15 seconden.</p> <p>De mechanismen die het openen van de deuren mogelijk maken, blijven actief.</p> <p>Deze bediening moet voorrang krijgen op elk ander commando.</p>		
<p>6.1.1.8 Als het gebouw uitgerust is met een branddetectie - installatie, moeten de liften teruggeroepen worden naar het evacuatie-niveau als er een brand gedetecteerd is buiten de liften en hun bijhorende onderdelen.</p> <p>De schachtdeuren gaan open, en blijven net lang genoeg open opdat de passagiers kunnen uitstappen, dat wil zeggen minstens 15 seconden, waarna de lift buiten werking gesteld wordt.</p> <p>De mechanismen die het openen van de deuren mogelijk maken, blijven actief.</p> <p>De lift zal uitsluitend door een bevoegd persoon weer in werking gesteld kunnen worden.</p>		
<p>6.1.2 Liften en goederenliften waarvan de machinerie zich in een machinekamer bevindt.</p>		
<p>6.1.2.1 De wanden die het geheel dat gevormd wordt door de schacht en de machinekamer omsluiten, hebben Rf 1 h.</p>	<p>6.2.1 De wanden die het geheel dat gevormd wordt door de schacht en de machinekamer scheiden, hebben Rf 2 h.</p>	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
Als de deur of het valluik van de machinekamer uitgeeft in het gebouw, hebben zij Rf ½ h.		Als de deur of het valluik van de machinekamer uitgeeft in het gebouw, hebben zij Rf 1 h.
<p>Men moet in de nabijheid voorzien in een glazen, gesloten kastje dat de sleutel bevat.</p> <p>Het geheel schacht en machinekamer, of de schacht worden op natuurlijke wijze verlucht via buitenluchtmonden.</p> <p>Als de schacht en de machinekamer afzonderlijk verlucht worden, hebben de verluchtingsopeningen elk een minimale doorsnede van 1 % van de respectieve horizontale oppervlakten.</p> <p>Als het geheel schacht en machinekamer boven aan de schacht verlucht wordt, heeft de verluchtingsopening een minimale doorsnede van 4 % van de horizontale oppervlakte van de schacht.</p>		
		<p>Wanneer er zich op verschillende niveaus machinekamers bevinden, zijn de liftschachten die met elk van hen overeenkomen, gescheiden door wanden met Rf ½ h.</p> <p>Elke liftbatterij moet haar eigen machinezaal hebben die afgescheiden is van die van de andere liftbatterijen.</p>
<p>6.1.3 Liften en goederenliften waarvan de machinerie zich in de schacht bevindt.</p>		
<p>6.1.3.1 Er zal een rookdetectie-installatie geplaatst worden boven aan de schacht. In geval van detectie van rook in de schacht, zal de cabine stoppen overeenkomstig 6.1.1.7. De detectie-installatie in de schacht moet zo voorzien worden dat het onderhoud en de controle ervan van buiten de schacht kunnen geschieden.</p> <p>De lift zal uitsluitend door een bevoegd persoon weer in werking gesteld kunnen worden.</p>		
<p>6.1.3.2 De schacht moet op een natuurlijke manier verlucht worden via buitenluchtmonden.</p> <p>De verluchtingsopening, die zich boven aan de schacht bevindt, heeft een minimale doorsnede van 4 % van de horizontale oppervlakte van de schacht.</p>		
<p>6.1.4 Oleohydraulische liften</p>		
De machinekamer is van de liftschacht gescheiden. De wanden van de machinekamer hebben Rf 1 h.	De machinekamer is van de liftschacht gescheiden. De wanden van de machinekamer hebben Rf 2 h.	
De toegang tot de machinekamer gebeurt door een zelfsluitende deur Rf ½ h.	<p>De toegang tot de machinekamer gebeurt door een sas met de volgende kenmerken :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. twee zelfsluitende deuren Rf ½ h bevatten; 	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. wanden Rf 2 h hebben; 3. een minimale oppervlakte van 2 m² hebben; 4. gescheiden zijn van de overlopen en de sassen van de trappenhuizen en geen deel uitmaken van de evacuatiweg. 	
<p>De machinekamers en de liftschachten moeten op een natuurlijke manier verlucht worden via buitenluchtmonden.</p> <p>De verluchtingsopeningen hebben een minimale doorsnede van 4 % van de horizontale doorsnede van de kamer.</p> <p>Het peil van de deurdrempels van de machinekamer is zodanig verhoogd dat de kuip die op die manier gevormd wordt, een inhoud heeft die ten minste gelijk is aan 1,2 maal de olie-inhoud van de machines.</p> <p>De elektrische apparatuur evenals de elektrische en hydraulische leidingen die van de machinekamer naar de liftschacht lopen, zijn hoger aangebracht dan het hoogste peil dat de uitgelopen olie in de machinekamer kan bereiken. De ruimte rond de doorboringen voor deze leidingen, moet gedicht worden met materialen met minstens dezelfde Rf als de wand.</p> <p>Een thermische onderbreker is voorzien in het oliebad en in de wikkelingen van de aandrijfmotor van de pomp.</p> <p>Kenmerken van de olie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vlampunt in open vat: ≥ 190 °C Verbrandingspunt: ≥ 200 °C Zelfontbrandingspunt: ≥ 350 °C <p>Een vaste snelblusser, waarvan de inhoud wordt bepaald in verhouding tot de gebruikte hoeveelheid olie of tot het volume van de machinekamer, beschermt de machines. Hij wordt bediend door een thermische detector.</p> <p>In geval van detectie van brand van de machine, zal de cabine stoppen overeenkomstig 6.1.1.7.</p>		
		<p>6.1.5 Liften met prioritaire oproep.</p> <p>6.1.5.1 Elk compartiment en elk niveau dat uitgerust is met een lift, met uitzondering eventueel van het technische compartiment van het hogere niveau, wordt aangedaan door een lift met prioritaire oproep die hem verbindt met een evacuatie niveau dat gemakkelijk bereikbaar is voor de brandweerdiensten.</p> <p>Aan deze voorwaarde is voldaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ofwel door een lift die dat evacuatie niveau en alle bovengelegen niveaus aandoet; - ofwel door meerdere liften die elk dit evacuatie niveau en een deel van de bovengelegen niveaus aandoen, als het geheel van de liften met prioritaire oproep de toegang tot alle compartimenten van het gebouw toelaat.

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
		De lift met prioritaire oproep is niet vereist in de gebouwen bedoeld in 4.2.2.7.
		6.1.5.2 De hefhoogte van een lift met prioritaire oproep wordt afgelegd in maximum 60 seconden. De liften met prioritaire oproep kunnen normaal gebruikt worden buiten de omstandigheden die deze oproep vereisen.
		6.1.5.3 De minimale afmetingen van de liftcabine zijn 1,1 m (breedte) x 1,4 m (diepte).
		6.1.5.4 De schachtdeuren openen en sluiten automatisch, en hebben een nuttige breedte van ten minste 0,80 m.
6.2 Paternosterlift, containertransport en goederenlift met laad- en losautomatisme.		
6.2.1 Deze toestellen hebben hun eigen machinekamers, schachten en bordessen.		
De machinekamers bevinden zich bovenaan de schacht. De binnenwanden van machinekamers en van de schachten hebben Rf 1 h.		De machinekamers bevinden zich bovenaan de schacht. De binnenwanden van machinekamers en van de schachten hebben Rf 2 h.
De binnentoegangsdeuren hebben Rf ½ h.	Bij de aankomst op elke bediende bouwlaag moet een sas bestaan met wanden Rf 1 h.	Bij de aankomst op elke bediende bouwlaag moet een sas bestaan met wanden Rf 2 h.
		De deuren of de toegangsluiken zijn zelfsluitend en voldoen gedurende ½ uur aan het criterium van vlamdichtheid. Deze deuren of toegangsluiken worden getest met de bordeszijde naar de oven gekeerd. De oppervlakte van dit sas, dat uitsluitend voor de goederenverhandeling mag dienen, is berekend op een oordeelkundige schikking van de laad- en losinstallatie en op vlotte toegankelijkheid van het dienstpersoneel. Tussen het sas en de schacht zitten deuren of luiken.
De bordeswanden van de schacht en hun toezichtsluiken hebben	De bordeswanden van de schachten en hun toezichtsluiken hebben Rf 1 h.	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
Rf ½ h.		
De schachtdeuren of toegangsluiken van deze toestellen werken automatisch en zijn normaal gesloten.		
	<p>Het ene element kan slechts opengaan bij gesloten stand van het andere.</p> <p>De eventuele doorgangen van horizontale transportbanden naar de paternoster- en goederenliften, evenals de doorgangen van het ene naar het andere compartiment gebeuren via een sas, afgesloten door twee luiken of deurtjes die gedurende een ½ uur voldoen aan het criterium van vlamdichtheid. Deze luiken of deurtjes worden getest met de bordeszijde naar de oven gekeerd.</p> <p>Deze luiken werken automatisch en zijn normaal gesloten; bij doorgang van een container kan zulk luik of deurtje slechts opengaan zo het andere gesloten is.</p>	
Zo de installatie van het containertransport een horizontaal en/of verticaal traject volgt en daarbij verdiepingen en compartimenten doorloopt, worden deuren voorzien aan elk van deze doorgangen.	Zo de installatie van het containertransport een horizontaal en/of verticaal traject volgt en daarbij bouwlagen of compartimenten doorloopt, worden sassen voorzien aan elk van deze doorgangen.	
	De saswanden hebben Rf 1 h.	De saswanden hebben Rf 2 h.
Hun luiken of deurtjes voldoen gedurende ½ uur aan het criterium van vlamdichtheid. Ze worden getest met de bordeszijde naar de oven gekeerd.	Hun twee luiken of deurtjes voldoen gedurende ½ uur aan de criteria van vlamdichtheid. Ze worden getest met de bordeszijde naar de oven gekeerd.	
Ze werken automatisch en zijn normaal gesloten.		
	Zulk een luik of deurtje kan slechts opengaan zo het andere gesloten is.	
Bij brand worden de installaties buiten dienst gesteld.		
6.2.2 het installeren van paternosterliften voor personenvervoer is verboden.		
6.3 Roltrappen.		
6.3.1 het trappenhuis van roltrappen heeft wanden met Rf 1 h; indien de roltrap enkel een duplex bedient, is geen omkokering vereist.	6.3.1 het trappenhuis van roltrappen heeft wanden met Rf 2 h; indien	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
		de roltrap enkel een duplex bedient is geen omkokering vereist.
6.3.2 De toegang tot het trappenhuis geschiedt op elke bouwlaag, via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur Rf ½ h.	<p>6.3.2 De toegang tot het trappenhuis geschiedt op elke bouwlaag, via een sas met volgende kenmerken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het bevat twee zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren Rf ½ h; 2. de wanden hebben Rf 2 h; 3. de oppervlakte bedraagt minimum 2 m²; 4. het is onderscheiden van de overlopen en sassen der trappenhuisen en mag geen deel uitmaken van de evacuatiweg. 	
6.3.3 De roltrap wordt automatisch uitgeschakeld zodra er brand gedetecteerd wordt in een compartiment waarheen hij leidt.		
[6.4 Liften voor personen met beperkte mobiliteit.]		
6.4 Wanneer een lift bestemd voor de evacuatie van personen met beperkte mobiliteit, verplicht vereist is, moet hij voldoen aan de volgende voorschriften, bovenop de voorschriften die vermeld zijn in 6.1.		
6.4.1 Op alle niveaus vormt het toegangsbordes een sas; de deuren voor toegang van het compartiment naar de liftbordessen hebben Rf ½ h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand.		
6.4.2 De minimale afmetingen van de liftcabine zijn 1,1 m (breedte) x 1,4 m (diepte).		
6.4.3 De schachtdeuren openen en sluiten automatisch, en hebben een nuttige breedte van ten minste 0,80 m.		
6.5 Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie.		
6.5.1 Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).		
<p>6.5.2 De elektrische leidingen die installaties of toestellen voeden die bij brand absoluut in dienst moeten blijven, worden zodanig geplaatst dat de risico's van algehele buitendienststelling gespreid zijn.</p> <p>Op hun tracé tot aan het compartiment waar de installatie zich bevindt, hebben de elektrische leidingen een Rf 1 h overeenkomstig addendum 3 van de norm NBN 713-020.</p> <p>Deze vereisten zijn niet van toepassing indien de werking van de installaties of toestellen verzekerd blijft zelfs bij het uitvallen van de energievoeding.</p>		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
De bedoelde installaties of toestellen zijn :		
a) de veiligheidsverlichting en eventueel de noodverlichting; b) de installaties voor melding, waarschuwing en alarm; c) de installaties voor rookafvoer; d) de waterpompen voor de brandbestrijding en eventueel de ledigingspompen; e) de liften bestemd voor de evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bedoeld in punt 6.4.	a) de veiligheidsverlichting en eventueel de noodverlichting; b) de installaties voor melding, waarschuwing en alarm; c) de machinerie van de liften met prioritaire oproep en de liften bestemd voor de evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bedoeld in punt 6.4; d) de installaties voor rookafvoer; e) de waterpompen voor de brandbestrijding en eventueel de ledigingspompen.	
6.5.3 Autonome stroombronnen.		
<p>De stroomkringen waarvan sprake in 6.5.2 moeten kunnen worden gevoed door één of meer autonome stroombronnen; het vermogen van die bronnen moet voldoende zijn om gelijktijdig alle aan die stroomkringen aangesloten installaties te voeden.</p> <p>Zodra de normale stroom uitvalt, verzekeren de autonome bronnen automatisch en binnen 1 minuut, de werking gedurende één uur van de bovenvermelde installaties.</p>		
	<p>De inwerkingtreding van de autonome stroombron veroorzaakt de achtereenvolgende terugkeer van de kooien der liften zonder prioritaire oproep naar het evacuatie niveau waar ze met gesloten deuren in stilstand gehouden worden, na voldoende verloop van tijd.</p>	
6.5.4 Veiligheidsverlichting		
<p>De veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de NBN L 13-005 (fotometrische en colorimetrische voorschriften) en C 71-100 (installatieregels en instructies voor de controle en het onderhoud) en C 71-598-222 (autonome noodverlichtingstoestellen).</p> <p>De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen, de liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek, de lokalen waarin de autonome stroombronnen of de pompen voor de blusinstallaties opgesteld zijn, de stookafdelingen en de voornaamste borden, zijn voorzien van een veiligheidsverlichting met een horizontale verlichtingssterkte van ten minste 1 lux ter hoogte van de grond of van trap treden, in de as van de vluchtweg; op plaatsen van de vluchtweg waar een gevaarlijke toestand bestaat, bedraagt de minimale horizontale verlichtingssterkte 5 lux. Deze gevaarlijke plaatsen kunnen bijvoorbeeld zijn : een richtingsverandering, een kruising, een overgang naar trappen, onvoorziene hoogteverschillen in het loopvlak.</p> <p>Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer auton(o)m(e) stroombron(nen).</p> <p>Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.</p>		
	6.5.5 Bliksembeveiliging.	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
		De gebouwen worden uitgerust met een beveiligingsinstallatie tegen bliksem welke voldoet aan de voorschriften van de norm NBN C 18-100.
6.6 Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen.		
Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed vakmanschap.		
<p>De installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht voldoen tevens aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NBN D 51-001 - Centrale verwarming, luchtverversing en klimaatregeling - Lokalen voor drukreducerinrichtingen van aardgas - NBN D 51-003 - Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen. - NBN D 51-004 - Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen - Bijzondere installaties. 		
6.7 Aëraulische installaties		
Indien er een aëraulische installatie aanwezig is dient deze te voldoen aan de volgende voorwaarden.		
6.7.1 Opvatting van de installaties		
6.7.1.1 Integratie van lokalen of gesloten ruimten in de lokalen		
Geen enkel lokaal of gesloten ruimte, zelfs niet op een zolder of in een kelder, mag geïntegreerd worden in het net van luchtkanalen, tenzij deze ruimten voldoen aan de voorschriften opgelegd aan de kanalen.		
6.7.1.2 Gebruik van de trappenhuisen voor luchttransport		
Geen enkel trappenhuis mag worden gebruikt voor de aanvoer of de afvoer van lucht uit andere lokalen.		
6.7.1.3 Beperking van het hergebruik van lucht		
<p>De lucht afgezogen uit lokalen met een bijzonder brandgevaar, opslagplaats voor ontvlambare producten, stookplaats, keuken, garage, parkeergebouw, transformatorlokaal, lokaal voor de opslag van vuilnis, mag niet opnieuw worden rondgestuurd; hij moet naar buiten worden afgevoerd.</p> <p>De lucht afgezogen uit andere lokalen mag :</p>		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
<ul style="list-style-type: none"> - ofwel opnieuw rondgestuurd worden naar dezelfde lokalen, op voorwaarde dat in het recyclagekanaal een rookklep conform punt 6.7.5 wordt geplaatst; - ofwel ingeblazen worden in nog andere lokalen om er als compensatielucht te dienen voor mechanische extractiesystemen met rechtstreekse afvoer naar buiten, op voorwaarde dat bijkomend een rookklep en een kanaalsysteem voor rechtstreekse afvoer naar buiten van deze recyclagelucht wordt voorzien. <p>In beide gevallen wordt de recyclagelucht automatisch naar buiten afgevoerd, wanneer hierin rook aanwezig is.</p> <p>Bovenvermelde voorzieningen (rookklep op de recyclagelucht en rookdetectie in het extractiekanaal) zijn echter niet vereist voor luchtbehandelingsgroepen met een debiet kleiner dan of gelijk aan 5000 m³/h, die slechts één enkel lokaal bedienen.</p>		
<p>6.7.2 Bouw van de luchtkanalen.</p>		
<p>6.7.2.1 Luchtkanalen in evacuatiewegen.</p>		
<p>In de evacuatiewegen, alsook in de technische kokers en op de plaatsen die niet bereikbaar zijn na afwerking van het gebouw, zijn de kanalen en hun binnen- of buitenisolatie vervaardigd van materialen A0; de bekleding van de isolatie is tenminste van materialen A1. De soepele leidingen zijn ten minste van materialen A1 en hun lengte is maximaal 1 m.</p> <p>De kanalen en hun ophangsystemen hebben bovendien een stabiliteit bij brand van ½ h in de evacuatiewegen.</p>		
<p>6.7.2.2 Afzuigkanalen van collectieve keukens</p>		
<p>De kanalen voor de afvoer naar buiten van de verontreinigde lucht van collectieve keukens zijn vervaardigd van materialen van klasse A0. In de keuken hebben deze afzuigkanalen en hun ophangsystemen bovendien een stabiliteit bij brand van ½ h.</p> <p>De horizontale afzuigkanalen, buiten de keuken en in de andere compartimenten dan dit waarin de keuken gelegen is, beantwoorden aan volgende eisen:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - ofwel zijn ze geplaatst in kokers met wanden Rf 1 h; - ofwel zijn ze Ro 1 h. 	<ul style="list-style-type: none"> - ofwel zijn ze geplaatst in kokers met wanden Rf 2 h; - ofwel zijn ze Ro 2 h. 	
<p>De horizontale afzuigkanalen, buiten de keuken en in de andere compartimenten dan dit waarin de keuken gelegen is, beantwoorden aan volgende eisen:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - ofwel liggen ze buiten het gebouw; - ofwel zijn ze geplaatst in kokers met wanden Rf 1 h; - ofwel zijn ze Ro 1 h. 	<ul style="list-style-type: none"> - ofwel liggen ze buiten het gebouw; - ofwel zijn ze geplaatst in kokers met wanden Rf 2 h; - ofwel zijn ze Ro 2 h. 	
<p>6.7.3 Doorgangen van luchtkanalen door wanden.</p>		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
<p>6.7.3.1 Algemeen.</p>		
<p>De wanddoorgangen van luchtkanalen moeten algemeen voldoen aan 3.1.</p> <p>Dit voorschrift geldt niet voor de doorgang van luchtkanalen door wanden met een $R_f \frac{1}{2} h$, onder volgende voorwaarden :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de luchtkanalen zijn vervaardigd uit materialen van klasse A0 over een afstand van minstens 1 m aan weerszijde van de doorboorde wand; - de luchtkanalen die op deze doorgangen aansluiten en die doorheen horizontale evacuatiewegen lopen, mogen niet aangesloten zijn op de luchtmonden die zich in deze evacuatiewegen bevinden; - het betreft een compartiment met uitsluitend lokalen met dagbezetting. 		
<p>6.7.3.2 Doorgangen met brandwerende kleppen</p>		
<p>Geen enkel luchtkanaal mag door een wand gaan waarvoor een R_f groter dan of gelijk aan 1 h wordt vereist, en geen enkel luchtkanaal mag</p>		
<p>door een scheidingswand tussen twee compartimenten gaan waarvoor een R_f groter dan of gelijk aan $\frac{1}{2} h$ wordt vereist of</p>		
<p>door een wand van een leidingenkoker gaan waarvoor een R_f groter dan of gelijk aan $\frac{1}{2} h$ wordt vereist, tenzij het voldoet aan één van de volgende voorwaarden:</p>		
<p>a) een brandwerende klep met dezelfde brandweerstand als de doorboorde wand en die voldoet aan 6.7.4. wordt geplaatst ter hoogte van de wanddoorgang;</p> <p>b) het kanaal heeft een R_o gelijk aan de brandweerstand van de doorboorde wand of is geplaatst in een koker met dezelfde R_f over de hele lengte van de doorgang doorheen het compartiment of doorheen de beschermde ruimte. Dit kanaal mag geen opening hebben tenzij voorzien van een klep beschreven in alinea a) hierboven;</p> <p>c) het kanaal voldoet gelijktijdig aan volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de doorsnede van de doorgang is niet groter dan 130 cm²; - in de doorgang van de wand is het uitgerust met een inrichting, die ingeval van brand de doorgang afsluit en daarna een brandweerstand heeft gelijk aan deze van de doorboorde wand. <p>De luchtkanalen die zich in uitsluitend voor hen voorbehouden kokers bevinden en aan hun bovineinde uitmonden in een technisch lokaal dat enkel de luchtbehandelingsgroepen bevat die zij verbinden, mogen zonder bijkomende voorzieningen door de wanden van het technisch lokaal gaan. In dat geval dient de verluchting van de kokers zoals vereist in 5.1.5.1 verwezenlijkt te worden via het technisch lokaal.</p>		
<p>6.7.4 Brandwerende kleppen</p>		
<p>6.7.4.1 Bediening</p>		
<p>Men onderscheidt twee drie bedieningstypes :</p>		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
<p>Type A : voor het sluiten van de klep wordt voorzien in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ofwel een thermische detector. De klep sluit automatisch wanneer de temperatuur van de doorstromende lucht de grenswaarde overschrijdt. Het sluiten gebeurt door het smelten van één of meer smeltzekeringen bij een temperatuur gelegen tussen 80 en 100 °C als de detectie in het kanaal geschiedt. Bij detectie buiten het kanaal is de reactietijd van de detector van de graad 1 volgens NBN S 21-105; - ofwel een rookdetector. De klep sluit automatisch wanneer er rook gedetecteerd wordt in het kanaal. - ofwel beide voornoemde detectoren. <p>Type B : de klep kan gesloten worden door afstandsbediening door middel van een systeem met positieve veiligheid. Ze is tevens uitgerust met een thermische detectie die de klep bijkomend automatisch doet sluiten onder de voorwaarden vermeld voor de klep A.</p>		
		<p>Type C : de klep is normaal gesloten maar kan geopend en gesloten worden door afstandsbediening door middel van een systeem met positieve veiligheid.</p> <p>Dit type is enkel van toepassing in ontrokkingsinstallaties (zie 6.8).</p>
<p>Het sluiten geschiedt door een systeem dat geen externe energie vraagt.</p>		<p>Het sluiten (of openen voor kleppen type C) geschiedt door een systeem dat geen externe energie vraagt.</p>
<p>De brandkleppen op de grenzen van de compartimenten die uitgerust zijn met een branddetectie-installatie zijn van het bedieningstype B.</p> <p>Ingeval van detectie worden de kleppen van het geteisterde compartiment automatisch gesloten.</p> <p>Onder “grenzen van de compartimenten” wordt bedoeld :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de scheidingswanden naar andere compartimenten; - de wanden van leidingenkokers die doorheen het compartiment gaan; - de wanden tussen het compartiment en de trappenhuizen. 		
<p>6.7.4.2 Prestaties van de klep</p>		
<p>De brandwerende klep geplaatst in de doorgangen van wanden Rf 1 h (respectievelijk Rf ½ h) heeft volgende prestaties:</p>	<p>De brandwerende klep geplaatst in de doorgangen van wanden Rf 2 h, (respectievelijk Rf 1 h, Rf ½ h) heeft volgende prestaties:</p>	<p>De brandwerende klep geplaatst in de doorgangen van wanden Rf 2 h, (respectievelijk Rf 1 h) heeft volgende prestaties:</p>
<p>a) na 250 opeenvolgende cyclussen van openen en sluiten mag een klep van dezelfde fabricage nergens vervormd of beschadigd zijn;</p>		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
<p>b) in gesloten stand en bij een drukverschil van 200 Pa zijn de luchtlekken in de luchtstroomrichting niet groter dan 10 m³/h per meter binnenomtrek;</p> <p>c) de klep weerstaat aan de corrosieve atmosfeer waarin ze geplaatst is;</p> <p>d) geen enkele periodieke smering is vereist voor de goede werking van de klep;</p>		
<p>e) de klep in haar geheel heeft een stabiliteit bij brand en een vlamdichtheid van 1 h, (respectievelijk ½ h) volgens NBN 713-020. Bovendien voldoet ze gedurende ½ h (respectievelijk ¼ h) aan het criterium van de thermische isolatie;</p>	<p>e) de klep in haar geheel heeft een stabiliteit bij brand en een vlamdichtheid van 2 h, (respectievelijk 1 h, ½ h) volgens NBN 713-020. Bovendien voldoet ze gedurende 1 h (respectievelijk ½ h, ¼ h) aan het criterium van de thermische isolatie;</p>	<p>f) de klep in haar geheel heeft een stabiliteit bij brand en een vlamdichtheid van 2 h, (respectievelijk 1 h) volgens NBN 713-020. Bovendien voldoet ze gedurende 1 h (respectievelijk ½ h) aan het criterium van de thermische isolatie;</p>
<p>f) de klepkast bevat aan de bovenzijde een klepstandaandwijzer en een onuitwisbare pijl die de richting van de luchtstroom aanduidt. Een kenplaat vermeldt de binnenafmetingen van de klep, de naam van de constructeur, het fabricagenummer en fabricagejaar; ze draagt tevens een goed zichtbaar en onuitwisbaar merkteken dat een brandbeveiligingstoestel aanduidt;</p> <p>g) na werking van de klep moet ze terug kunnen uitgeschakeld worden.</p>		
<p>6.7.4.3 Plaatsing van de klep</p>		
<p>De klep wordt zodanig in de wand bevestigd en vastgezet dat de stabiliteit van de klep gewaarborgd is, onafhankelijk van de twee aansluitkanalen, zelfs indien één van de twee kanalen verdwijnt.</p> <p>Voor het nazicht en onderhoud van de klep wordt een gemakkelijk bereikbaar inspectiedeurtje op de klepkast of op de koker in de onmiddellijke nabijheid van de klep geplaatst. Dit deurtje heeft dezelfde brandweerstand als het kanaal.</p> <p>Om de lokalisatie van de brandwerende klep te vergemakkelijken wordt een goed zichtbaar en onuitwisbaar merkteken aangebracht dat een brandbeveiligingstoestel aanduidt samen met de woorden “brandwerende klep”. Dit merkteken wordt op het inspectiedeurtje of in het lokaal loodrecht onder de klep geplaatst.</p>		
<p>6.7.5 Rookkleppen</p>		
<p>Een rookklep voldoet aan de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in gesloten stand en bij een statisch drukverschil van 500 Pa mag het luchtverlies niet meer bedragen dan 2 % van het debiet dat overeenkomt met een luchtsnelheid van 3 m/sec in open stand; - de pakking die gebruikt wordt om deze dichtheid te bekomen moet gedurende 2 h bestand zijn tegen temperaturen die schommelen van -30°C tot 100°C, waarna de klep aan de bovenvermelde dichtheidsproef nog voldoet. 		
<p>6.7.6 Bediening bij brand van de aëraulische installaties</p>		
<p>In de zones van het gebouw, die uitgerust zijn met een branddetectie-installatie, worden de luchtbehandelingsgroepen die enkel het geteisterde compartiment bedienen stilgelegd bij detectie van brand.</p>		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
<p>De plaatsing van een centraal brandbedieningsbord om bepaalde elementen uit de aëraulische installaties te bedienen, kan in bijzondere gevallen door de bevoegde brandweerdienst opgelegd worden. In dit geval wordt dit bord geplaatst op een punt dat gemakkelijk bereikbaar is voor de brandweer en dat gelegen is op het gebruikelijke toegangsniveau.</p>	<p>De plaatsing van een centraal brandbedieningsbord om bepaalde elementen uit de aëraulische installaties te bedienen, kan in functie van het risico door de bevoegde brandweerdienst opgelegd worden. In dit geval wordt dit bord geplaatst op een punt dat gemakkelijk bereikbaar is voor de brandweer en dat gelegen is op het gebruikelijke toegangsniveau.</p>	<p>De werking van bepaalde elementen van de aëraulische installaties moet kunnen gecontroleerd en bediend worden vanuit een punt gemakkelijk bereikbaar voor de brandweer en gelegen op het gebruikelijke toegangsniveau.</p>
		<p>Het brandbedieningsbord moet minstens volgende elementen bevatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - signalisatie van de werking of stilstand van de luchtbehandelingsgroepen en ventilatoren (per groep of ventilator); - bedieningsinrichtingen om het in werking stellen of stilleggen van bovenvermelde groepen en ventilatoren te bevelen (per groep of ventilator); - synoptisch schema van het gebouw met duidelijke lokalisatie van de technische lokalen en van de luchtbehandelingsinstallaties. <p>Dit brandbedieningsbord bevindt zich in hetzelfde lokaal en is gecombineerd met het centraal controlebord voor de ontrokkingsinstallaties (zie 6.8.4.9).</p>
<p>6.8 6.9 Inrichtingen voor melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen.</p>		
<p>Deze inrichtingen worden bepaald op advies van de bevoegde brandweer.</p>		
<p>6.8.1 6.9.1 In de gebouwen zijn inrichtingen voor melding en brandbestrijding verplicht.</p>		
<p>6.8.2 6.9.2 Aantal en plaats van de toestellen voor brandmelding, waarschuwing, alarm en brandbestrijding.</p>		
<p>6.8.2.1 6.9.2.1 het aantal toestellen wordt bepaald door de afmetingen, de toestand en het risico in de lokalen.</p> <p>De toestellen worden in voldoende aantal oordeelkundig gespreid, zodat zij elk punt van de betrokken ruimte kunnen bedienen.</p>		
<p>6.8.2.2 6.9.2.2 De toestellen die menselijke interventie vergen, worden aangebracht op zichtbare of helder aangeduide plaatsen die in alle omstandigheden vrij bereikbaar zijn. Zij bevinden zich onder meer nabij uitgangen, op overlopen, in gangen en worden derwijze aangebracht dat zij de circulatie niet hinderen en niet beschadigd of aangestoten kunnen worden.</p> <p>De buiten geplaatste toestellen worden desnoods tegen alle weersomstandigheden beschut.</p>		

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
6.8.2.3 6.9.2.3 De signalisatie voldoet aan de geldende voorschriften.		
6.8.3 6.9.3 Brandmelding.		
6.8.3.1 De melding van ontdekking of detectie van brand moet terstond aan de brandweerdiensten kunnen worden doorgegeven door een meldingstoestel per compartiment; in de gebouwen waarvan de oppervlakte per bouwlaag kleiner is dan 500 m ² volstaat één meldingstoestel, voor het gebouw.	6.9.3.1 De melding van ontdekking of detectie van brand moet terstond aan de brandweerdiensten kunnen worden doorgegeven door een meldingstoestel op elke bouwlaag en ten minste één in elk compartiment.	
6.8.3.2 6.9.3.2 De nodige verbindingen worden bestendig en terstond verzekerd door telefoon- of elektrische lijnen, of door elk ander systeem dat dezelfde werkingswaarborgen en dezelfde gebruiksfaciliteiten biedt.		
6.8.3.3 6.9.3.3 Elk toestel dat de verbinding tot stand kan brengen mits menselijke interventie, draagt een bericht over zijn bestemming en gebruiksaanwijzing. Gaat het om een telefoontoestel, dan vermeldt dit bericht het te vormen oproepnummer, tenzij de verbinding rechtstreeks of automatisch geschiedt.		
6.8.4 6.9.4 Waarschuwing en alarm.		
De waarschuwings- en alarmseinen of -berichten kunnen door alle betrokken personen opgevangen worden en mogen niet onder elkaar noch met andere seinen kunnen worden verward. Hun elektrische kringen verschillen van elkaar.		
6.8.5 6.9.5 Brandbestrijdingsmiddelen.		
6.8.5.1 6.9.5.1 Algemeen.		
De brandbestrijdingsmiddelen bestaan uit toestellen of installaties die al dan niet automatisch zijn. De snelblussers en de muurhaspels dienen voor eerste interventie, dat wil zeggen dat zij bestemd zijn voor gebruik door bewoners.		
6.8.5.2 6.9.5.2 Draagbare of mobiele snelblussers.		
Deze toestellen worden bepaald door de aard en de omvang van het gevaar.	Voor bijzonder brandgevaar worden deze toestellen door de aard en de omvang van dit gevaar bepaald.	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
6.8.5.3 6.9.5.3 Muurhaspels met axiale voeding, muurhydranten.		
<p>6.8.5.3.1 6.9.5.3.1 het aantal en de plaats van deze toestellen wordt bepaald door de aard en de omvang van het brandgevaar.</p> <p>Hun aantal voldoet aan de volgende voorwaarden:</p>		
<p>a) ieder compartiment groter dan 500 m² beschikt over tenminste één haspel;</p>	<p>a) ieder compartiment beschikt over tenminste één haspel en één hydrant;</p>	
<p>b) ieder punt van het compartiment moet kunnen bereikt worden door de waterstraal van de straalpijp.</p>		
<p>Het perskoppelstuk van de muurhydranten beantwoordt aan de voorschriften van het koninklijk besluit van 30 januari 1975 tot vaststelling van de type koppelingen gebruikt inzake brandvoorkoming en- bestrijding (B.S. van 9 april 1975).</p>		
<p>6.8.5.3.2 De stijgleiding die eventuele toestellen voedt met water onder druk, heeft de volgende kenmerken:</p>	<p>6.9.5.3.2 De stijgleiding die deze toestellen voedt met water onder druk, heeft de volgende kenmerken:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - de binnendiameter en de voedingsdruk moeten zodanig zijn dat de druk aan de minst bedeelde haspel beantwoordt aan de voorschriften van NBN EN 671-1, ermee rekening houdend dat 3 haspels met axiale voeding gelijktijdig moeten kunnen werken gedurende ½ h. 	<ul style="list-style-type: none"> - de binnendiameter is ten minste 70mm en de overblijvende druk aan de minst bedeelde hydrant bedraagt ten minste 2,5 bar wanneer deze hydrant zonder slang noch straalpijp 500 l per minuut debiteert. - Daarenboven moet de installatie een minimaal waterdebiet van 30 m³/h kunnen geven gedurende ten minste 2 h. 	
<p>6.8.5.3.3 De eventuele toestellen worden zonder voorafgaande bediening gevoed met water onder druk. Deze druk bedraagt ten minste 2,5 bar op het ongunstigste punt.</p>	<p>6.9.5.3.3 De toestellen worden zonder voorafgaande bediening, gevoed met water onder druk.</p>	
	<p>De aftakking van het openbaar waterleidingnet naar de binnenleiding kan uitgevoerd worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hetzij met rechtstreekse doorlaat zonder meter; - hetzij met een meter van het "Woltmann" type of gelijksoortig type, waarvan de opvatting- en constructiekenmerken het drukverlies tot een geringe waarde beperken. 	

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
		<p>De volgende voorschriften zijn geldig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de algemene afsluitkranen en alle tussenafsluiters worden in open stand verzegeld; - bij een aftakking met rechtstreekse doorlaat is de bediening van de blustoestellen in gesloten stand verzegeld; - de aan vorst blootgestelde leidingen worden zorgvuldig beschermd, zonder dat hun werking daardoor belemmerd of vertraagd wordt; - de leidingen worden uitgerust met het strikt noodzakelijke aantal sperafsluiters en leegloopkranen om gevaar en hinder bij breuk te voorkomen; - aan de voet van elke verticale leiding worden bij de verbinding met de hoofdleiding, een sperafsluiter en een leegloopkraan aangebracht; - de handwielen der sperafsluiters en leegloopkranen dragen duidelijk aanwijzingen in verband met hun openingsrichting; - een manometer met een driewegcontrolekraan wordt achter de algemene afsluitkraan aangebracht en een tweede voorbij het hoogste toestel ten opzichte van de vloer. Deze manometers laten een druk tot 10 bar aflezen met een nauwkeurigheidsgraad van 0,2 bar (zie NBN 363).
<p>6.8.5.4 6.9.5.4 Ondergrondse en bovengrondse hydranten.</p>		
<p>6.8.5.4.1 6.9.5.4.1 Ze worden gevoed door het openbaar waterleidingnet via een leiding met minimale binnendiameter van 80 mm.</p>		
<p>Kan het openbaar net aan deze voorwaarden niet voldoen, dan wendt men andere bevoorradingsbronnen aan met minimale capaciteit van 50 m³.</p>		<p>Kan het openbaar net aan deze voorwaarden niet voldoen, dan wendt men andere bevoorradingsbronnen aan met minimale capaciteit 100 m³.</p>
<p>6.8.5.4.2 De standplaats der boven- en ondergrondse hydranten en meteen hun aantal, worden bepaald aan de hand van de ministeriële omzendbrief van 14 oktober 1975 betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden.</p> <p>"In de nijverheids- en handelszones en op de plaatsen met een grote bevolkingsdichtheid liggen de wateraansluitingen op een maximum</p>		<p>6.9.5.4.2 De standplaats der boven- en ondergrondse hydranten en meteen hun aantal, worden derwijze bepaald dat bij elke ingang van het gebouw de som der afstanden van die ingang tot de twee dichtstbijzijnde hydranten minder dan 100 m bedraagt.</p>

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
afstand van 100 m van elkaar verwijderd. Elders zijn zij wegens de ligging van de voor brand te beveiligen gebouwen of inrichtingen zo verdeeld dat de afstand tussen de ingang van elk gebouw of van elke inrichting en de dichtstbijgelegen hydrant niet meer dan 200 m bedraagt".		
6.8.5.4.3 6.9.5.4.3 De ondergrondse of de bovengrondse hydranten worden aangebracht op ten minste 0,60 m (horizontaal gemeten) van de kant der straten, wegen of doorgangen waarop voertuigen kunnen rijden en parkeren.		
		6.8 Aëraulische installaties voor rookafvoer.
		6.8.1 Algemeen.
		De gebouwen moeten uitgerust worden met aëraulische installaties voor rookafvoer van trappenhuizen en desgevallend van horizontale evacuatiewegen of gemeenschappelijke halls. Indien in de navolgende bepalingen sprake is van trappenhuizen, dan worden deze bedoeld die de hoge delen van het gebouw bedienen (d.w.z. gelegen boven het laagste evacuatie niveau).
		6.8.1.1 Proefvoorwaarden.
		Men beschouwt per gebouw één enkel geteisterde bouwlaag gelegen op het evacuatie niveau of op om het even welke bouwlaag erboven. De vermelde luchtdebieten zijn deze onder de referentievoorwaarden, 20°C en 1013 mbar. De controleproeven inzake overdruk en luchtdebiët moeten worden verricht bij een buitentemperatuur hoger dan 10°C en een windsnelheid lager dan 4m/s.
		6.8.1.2 Luchtdichtheid van de trappenhuizen Deze moet zodanig zijn dat hun lekdebiët kleiner is dan het debiët, hierna berekend voor alle deuren die erop uitkomen. Voor een differentieeldruk van 60 Pa bedraagt het maximale lekdebiët 17 l/s per meter kier voor enkele deuren en 5 l/s per meter kier voor de sassen met 2 deuren.

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
		<p>Voor de sassen houdt de berekening enkel rekening met de kierlengten van één enkele deur van het sas. Met een differentieeldruk, ΔP, verschillend van 60 Pa, is :</p> $Q_{L_{max}} = Q_{60} \times (\Delta P / 60)^{0,66}$ <p>waarin</p> <p>$Q_{L_{max}}$ = maximaal lekdebiet bij ΔP Q_{60} = lekdebiet bij 60 Pa.</p>
		<p>6.8.1.3 Karakteristieken van de inblaasventilatoren.</p>
		<p>De inblaasventilator van een trappenhuis mag er geen overdruk doen ontstaan van meer dan 80 Pa, bij een debiet gelijk aan het lekdebiet van dit trappenhuis met alle deuren gesloten.</p> <p>De ventilator moet een debiet leveren van tenminste 2 m³/s en in het trappenhuis moet de lucht ten minste 10 maal per uur ververs worden, wanneer de overdruk daar nul is (deuren of sassen open).</p>
		<p>6.8.1.4 Drukverlies veroorzaakt door inlaatroosters en luchtkanalen.</p>
		<p>De inlaatroosters van verse lucht en de luchtkanalen zijn zo gedimensioneerd dat zij een klein drukverlies veroorzaken; in de luchtkanalen zijn zo weinig mogelijk bochtstukken.</p>
		<p>6.8.1.5 Drukevenwicht.</p> <p>De blaas- en afzuigventilatoren van de gemeenschappelijke halls of horizontale evacuatiewegen worden onderling vergrendeld om geen ongecontroleerde drukken te veroorzaken zodat, bij gebrek aan debiet bij de inblaasventilator, de andere stopt.</p> <p>Bij gebrek aan debiet bij de afzuigventilator moet de overdruk, ontstaan in de gemeenschappelijke halls of de horizontale evacuatiewegen, lager zijn dan de overdruk in het trappenhuis.</p>

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
		<p>6.8.2 Gebouwen waarvan de hoogte groter is dan 25 m en de 50 m niet overtreft.</p>
		<p>6.8.2.1 Principe.</p>
		<p>In geval van brand worden de binnentrappenhuisen in overdruk gezet ten opzichte van de evacuatiweg.</p> <p>Het in overdruk zetten wordt bekomen door mechanisch te ventileren. De ventilatie wordt tot stand gebracht door het inblazen van buitenlucht in het binnentrappenhuis door middel van een ventilator en een luchtkanaal met één of meer blaasmonden.</p>
		<p>6.8.2.2 Drukken en debieten.</p>
		<p>a) bij gesloten deuren en sassen van het trappenhuis moet de overdruk van het trappenhuis ten opzichte van de horizontale evacuatiweg van de geteisterde bouwlaag begrepen zijn tussen 40 en 80 Pa;</p> <p>b) bij alle open deuren of sassen van het trappenhuis moet het debiet van de geblazen lucht in het trappenhuis ten minste 2 m³/s bedragen en moet de lucht in het trappenhuis ten minste 10 maal per uur ververs worden.</p>
		<p>6.8.3 Gebouwen waarvan de hoogte groter is dan 50 meter.</p>
		<p>6.8.3.1 Principe.</p> <p>In geval van brand worden de binnentrappenhuisen in overdruk gezet ten opzichte van hun sassen en ten opzichte van de horizontale evacuatiwegen. Op de geteisterde bouwlaag worden de horizontale evacuatiwegen bovendien geventileerd door het inblazen van verse lucht en door het afzuigen van rook.</p> <p>Het in overdruk zetten, het inblazen en het afzuigen geschieden mechanisch en alleen met buitenlucht.</p> <p>De ventilatie wordt tot stand gebracht door:</p>

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
		<ul style="list-style-type: none"> - het inblazen van buitenlucht in het binnentrappenhuis door middel van een ventilator en een luchtkanaal met één of meer blaasmonden; - het inblazen van buitenlucht in de gemeenschappelijke halls en in de horizontale evacuatiewegen, door middel van een ventilator en een luchtkanaal met blaasmonden, voorzien van een klep die enkel opengaat op de geteisterde bouwlaag; - het afzuigen en afvoeren van rook door middel van een ventilator, een luchtkanaal met kleppen die enkel opengaan op de geteisterde bouwlaag en eventueel een net van luchtkanalen, uitgerust met afzuigmonden in de horizontale evacuatiewegen.
		<p>6.8.3.2 Drukken en debieten.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> a) bij gesloten deuren of sassen van het trappenhuis moet de overdruk tussen het trappenhuis en de horizontale evacuatieweg van de geteisterde bouwlaag begrepen zijn tussen 40 en 80 Pa; b) bij alle open deuren of sassen van het trappenhuis moet het inblaasdebiet in het trappenhuis ten minste 2 m³/s bedragen en moet de lucht in het trappenhuis minstens 10 maal per uur ververs worden. c) het inblaasdebiet in de horizontale evacuatieweg van de geteisterde bouwlaag moet ten minste 1 m³/s bedragen en de lucht moet er ten minste 10 maal per uur ververs worden.
		<p>6.8.4 Technische bepalingen.</p>
		<p>6.8.4.1 Buitenluchtinlaten.</p> <p>De inlaten voor buitenlucht voor de rookafvoerventilatie zijn aangebracht op de gevel, blootgesteld aan de overheersende wind in de onderste helft van de beschermde zones.</p> <p>Elke luchtinlaat van het trappenhuis van de gemeenschappelijke halls of van de horizontale evacuatiewegen heeft afzonderlijke roosters en kanalen.</p> <p>De toevoerkanalen van verse lucht voor de rookafvoerventilatie zijn voorzien van een gemotoriseerde rookklep. Deze klep opent of sluit</p>

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
		<p>zich wanneer de bijbehorende ventilator aanslaat of uitvalt.</p> <p>Een rookklep voldoet aan de eisen vermeld in 6.7.5:</p>
		<p>6.8.4.2 Evacuatie van de rook.</p>
		<p>De evacuatie naar buiten van de afgezogen rook geschiedt langs het dak van het gebouw, of eventueel ter hoogte van een lager gelegen dak.</p>
		<p>6.8.4.3 Afzonderlijke aëraulische kringen.</p>
		<p>Elke luchtaanvoer in een trappenhuis heeft een ventilator en luchtkanalen, afzonderlijk van die van de andere trappenhuisen.</p> <p>Voor de luchtaanvoer in de horizontale evacuatiewegen, mogen de verticale kanalen die een zelfde gemeenschappelijke hall of horizontale evacuatieweg bedienen een gemeenschappelijke ventilator hebben.</p> <p>Hetzelfde geldt voor het afzuigen in de horizontale evacuatiewegen.</p> <p>De horizontale evacuatiewegen, bediend door afzonderlijke groepen van verticale kanalen per compartiment, moeten afzonderlijke inblaasventilatoren hebben. Hetzelfde geldt voor de rookafzuigventilatoren.</p>
		<p>6.8.4.4 Ventilatoren van het rookafvoersysteem.</p>
		<p>Indien de ventilatoren van het rookafvoersysteem binnen het gebouw geplaatst zijn moeten ze geplaatst zijn in een eigen lokaal waarvan de wanden Rf 2 h hebben. De deuren van het lokaal hebben Rf 1 h.</p> <p>De afzuigventilatoren zijn in staat gedurende ten minste 30 min. rook van 300°C af te voeren.</p>
		<p>6.8.4.5 Bouw van de luchtkanalen.</p>

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
		<p>De luchtkanalen, met inbegrip van hun binnen- of buitenbekleding, zijn vervaardigd van materialen klasse A0.</p> <p>De rookafzuigkanalen moeten gassen tot 300°C kunnen afvoeren en zijn bestand tegen de uitzettingskrachten door deze temperaturen teweeggebracht.</p> <p>De luchtkanalen voor de rookafvoerventilatie hebben Ro 2 h of zijn geplaatst in eigen kokers met wanden Rf 2 h.</p> <p>In afwijking van voorafgaande alinea, volstaat voor de horizontale luchtkanalen van de rookafvoerventilatie, geplaatst in een compartiment en die slechts dit compartiment bedienen, een stabiliteit bij brand van ½ h.</p>
		<p>6.8.4.6 Blaasmond in de trappenhuizen.</p>
		<p>De blaasmond(en) van een trappenhuis is(zijn) in de onderste helft van dat trappenhuis geplaatst.</p>
		<p>6.8.4.7 Blaasmonden en -kleppen in de horizontale evacuatiewegen.</p>
		<p>Waar een inblaaskanaal in het compartiment binnenkomt is het uitgerust met een brandwerende klep die in gewone omstandigheden gesloten is en die automatisch opengaat ingeval van brand in dit compartiment.</p> <p>De klep is van het type C en beantwoordt aan de eisen vermeld in 6.7.4.</p> <p>De bovenste rand van de blaasopeningen of -monden bevindt zich op ten hoogste 1,50 m boven de vloer.</p>
		<p>6.8.4.8 Afzuigmonden en -kleppen in de gemeenschappelijke halls van appartementen of in de horizontale evacuatiewegen.</p>
		<p>6.8.4.8.1 Waar een afzuigkanaal het compartiment verlaat is het uitgerust met een brandwerende klep, die in gewone omstandigheden</p>

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
		<p>gesloten is, en die automatisch opengaat ingeval van brand in dit compartiment.</p> <p>Deze klep is van het type C en beantwoordt aan de eisen vermeld in 6.7.4.</p>
		<p>6.8.4.8.2 De afstand tussen 2 afzuigmonden of tussen een afzuigmond en een blaasmond bedraagt niet meer dan 10 m als de gevolgde weg rechtlijnig is en niet meer dan 7 m in het andere geval. In de zones waar geen luchtcirculatie is voor de rookafvoer (doodlopende gang), bedraagt de afstand tussen een afzuigmond en de deur van een lokaal niet meer dan 5 m.</p> <p>Elke mond verzekert een gelijk afzuigdebiet met een tolerantie van $\pm 10\%$.</p> <p>De afzuigmonden zijn zo dicht mogelijk bij het plafond aangebracht. Hun onderste rand ligt op ten minste 1,80 m boven de vloer.</p> <p>De horizontale kanalen waarop verscheidene afzuigmonden zijn geplaatst, hebben een lengte van maximum 20 m, gemeten vanaf het verticale kanaal waarop ze aangesloten zijn.</p>
		<p>6.8.4.9 Bediening van de installaties voor de rookafvoerventilatie.</p>
		<p>Zoals vermeld in punt 6.7.6 moet er in het gebouw een centrale controle- en bedieningspost voor alle aëraulische installaties ten behoeve van de brandweer geplaatst worden.</p> <p>Deze post moet eveneens een controle- en bedieningsbord voor de ontrokkingsinstallaties bevatten.</p> <p>Het in werking stellen van het ventilatiesysteem voor de rookafvoer geschiedt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatisch door verbrandingsgasdetectoren oordeelkundig verspreid over de totale lengte van de horizontale evacuatiewegen; - manueel door afstandsbediening vanuit de centrale controlepost. <p>De centrale controlepost voorziet in de mogelijkheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elke ventilator van een trappenhuis aan of af te zetten; - elke blaas- en afzuigventilator van een gemeenschappelijke hall

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
		<p>of van horizontale evacuatiewegen, gelijktijdig aan of af te zetten;</p> <ul style="list-style-type: none"> - de blaas- en afzuigkleppen voor de rookafvoer per compartiment te openen. <p>Het herinschakelen van het ventilatiesysteem voor de rookafvoer moet mogelijk zijn om de automatismen opnieuw in wachtstand te stellen.</p> <p>Indien nodig wordt de werking van het rookafvoersysteem gesignaleerd door geluids- en lichtseinen.</p> <p>De toegang tot de bedieningsorganen van de centrale controlepost geschiedt met een sleutel.</p>
		<p>6.8.4.10 Signalisatie.</p>
		<p>6.8.4.10.1 Een signalisatiebord in de centrale controlepost duidt de stand aan van het ventilatiesysteem voor de rookafvoer.</p>
		<p>6.8.4.10.2 Blaas- en afzuigkleppen.</p>
		<p>Voor de blaas- en afzuigkleppen in de gemeenschappelijke hall van de appartementen of horizontale evacuatiewegen duidt het signalisatiebord voor elk compartiment de volgende standen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle kleppen zijn gesloten; - alle kleppen zijn open; - alle kleppen staan niet in dezelfde stand.
		<p>6.8.4.10.3 Branddetectie.</p>
		<p>Het signalisatiebord duidt voor elk compartiment het functioneren aan van de branddetectie, alsmede de fouten en stringen die in het branddetectiesysteem optreden.</p>
		<p>6.8.4.10.4 Rookafvoerventilatoren.</p>

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN	BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN	BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN
		<p>Het signalisatiebord duidt het functioneren en de stilstand van elke ventilator aan. Deze signalisatie gebeurt met luchtstroomdetectoren.</p>
		<p>6.8.4.11 Elektrische voeding.</p>
		<p>De branddetectie, de lichtsignalen en de inrichting voor de bediening van de blaas- en afzuigkleppen voor de rookafvoer zijn zo opgevat dat ze in werking blijven bij het onderbreken van de netspanning.</p> <p>De blaas- en afzuigkleppen voor de rookafvoer gaan open bij gebrek aan spanning.</p>
		<p>6.8.5 Onderhoud - Proeven - Controle.</p>
		<p>6.8.5.1 Onderhoud.</p>
		<p>De toestellen (detectors, kleppen, ventilatoren, enz.) worden regelmatig onderhouden volgens de richtlijnen van de constructeur. De constructeur levert voor elk toestel, een instructie af waarin de periodiciteit, de aard van het uit te voeren onderhoud en de eventuele vakbekwaamheid van het personeel gelast met het onderhoud zijn opgenomen. Deze instructie wordt gevoegd bij het veiligheidsregister.</p>
		<p>6.8.5.2 Periodieke proeven.</p>
		<p>De toestellen van elke bouwlaag worden periodiek aan een proef onderworpen in overeenstemming met hun gewone werking. De ventilatoren worden trimestrieel beproefd en de andere toestellen ten minste één maal per jaar.</p>
		<p>6.8.5.3 Controle.</p>
		<p>De controle van de werking, met inbegrip van de meting van debiet en drukverschil wordt uitgevoerd vóór het betrekken, zelfs gedeeltelijk, van het gebouw en bij elke wijziging die een invloed kan hebben op de rookafvoer.</p>